




MONTAVIMO IR NAUDOJIMO VADOVAS

"Optimus Pro" SPLIT
Vidaus blokas su talpa

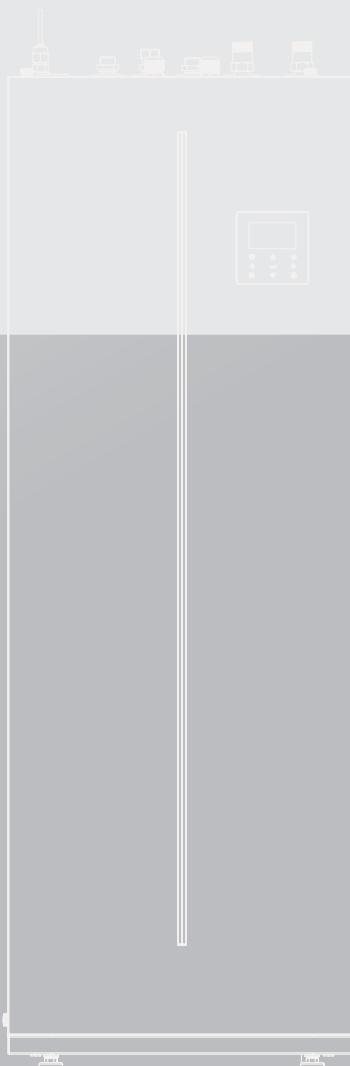

SVARBI PASTABA:



Labai ačiū, kad įsigijote mūsų produktą,
Prieš naudodamini įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite jį naudojimui ateityje.

TURINYS

1 SAUGOS PRIEMONĖS	02
2 PRIEDAI	08
• 2.1 Išpakavimas	08
• 2.2 Pašalinkite medinį pagrindą	09
3 MONTAVIMO VIETA	09
4 MONTAVIMAS	10
• 4.1 Matmenys	10
• 4.2 Reikalavimai montavimui	11
• 4.3 Reikalavimai aptarnavimo vietai	11
• 4.4 Vidaus bloko montavimas	11
5 ŠALDYMO AGENTO VAMZDYNAS	12
6 VANDENINĖS DALIES VAMZDYNAS	13
• 6.1 Šildymo (vésinimo) vamzdyno pajungimas	13
• 6.2 Karšto vandens vamzdyno pajungimas	13
• 6.3 Recirkuliacijos vamzdyno pajungimas	14
• 6.4 Drenažinio vamzdžio pajungimas prie įrenginio	15
• 6.5 Saulės kolektorių cirkuliacijos vamzdynas (jei reikia)	15
• 6.6 Vandens kontūro vamzdyno izoliavimas	15
• 6.7 Vandens kontūro priešužšaliminė apsauga	15
• 6.8 Sistemos užpildymas vandeniu	17
7 ELEKTROS INSTALACIJA	18
• 7.1 Atsargumo priemonės atliekant elektros instalacijos darbus	18
• 7.2 Atsargumo priemonės prijungiant maitinimo šaltinį	18
• 7.3 Reikalavimai saugos įtaisams	19
• 7.4 Prieš prijungiant laidus	19
• 7.5 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas	20
• 7.6 Kitų komponentų prijungimas	21
8 PALEIDIMAS IR KONFIGŪRACIJA	27
• 8.1 Pradinis paleidimas esant žemai lauko temperatūrai	27
• 8.2 Patikrinimai prieš įrangos paleidimą	27
• 8.3 Įrangos nustatymai	28
• 8.4 Apie FOR SERVICEMAN	29

9 BANDOMASIS PALEIDIMAS IR GALUTINIAI PATIKRINIMAI	35
• 9.1 Galutiniai patikrinimai	35
• 9.2 Bandomasis paleidimas (rankinis)	35
10 APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA	35
11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	36

1 SAUGOS PRIEMONĖS

Čia saugos priemonės yra suskirstyti į toliau pateiktas rūšis. Jos yra svarbios, todėl būtinai atidžiai jų laikykitės. Prieš naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykite ji naudojimui ateityje.

PAVOJUS, ISPĖJIMAS, ATSARGAI IR PASTABA simbolų reikšmės.

⚠ PAVOJUS

Nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, ištiks mirtis ar sunkus sužalojimas.

⚠ ISPĖJIMAS

Nurodo neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, ištiks mirtis ar sunkus sužalojimas.

⚠ ATSARGIAI


Nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, galima nesunkiai ar vidutiniškai susižeisti.
Jis taip pat naudojamas įspėjimui apie nesaugų naudojimą.

⚠ PASTABA

Nurodo situacijas, kurios gali sukelti tik atsitiktinę žalą įrangai ar turtui.

⚠ ISPĖJIMAS

- Netinkamai sumontavus įrangą ar priedus, gali įvykti elektros smūgis, trumpasis jungimas, nuotekis, gaisras ar padaryta kita žala įrangai. Būtinai naudokite tik tiekėjo pagamintus priedus, specialiai sukurtus šiai įrangai, ir įsitikinkite, kad montavimo darbus atliks profesionalas.
- Visas šiame vadove aprašytas veiklas turi atlikti licenziuotas technikas. Montuodami įrenginj arba atlikdami techninės priežiūros darbus, būtinai dėvėkite tinkamas asmens apsaugos priemones, pvz., pirštines ir apsauginius akinius.



Dėmesio: gaisro / degių medžiagų pavojui

⚠ ISPĖJIMAS

Techninė priežiūra atliekama tik pagal įrangos gamintojo rekomendacijas. Techninė priežiūra ir remontas, reikalaujantys kitų kvalifikuotų darbuotojų pagalbos, atliekami prižiūrint kompetentingam naudoti degius šaldymo agentus asmeniui.

Specialūs reikalavimai R32 šaldymo agentui

⚠️ ISPĖJIMAS

- NELEISKITE šaldymo agentui nutekėti. Netoliene negali būti atviros liepsnos.
- Atminkite, kad R32 šaltnešis neturi kvapo.

⚠️ ISPĖJIMAS

Prietaisas turi būti laikomas taip, kad būtų išvengta mechaninių pažeidimų, gerai vėdinamoje patalpoje, be nuolat veikiančių uždegimo šaltinių (pvz., atvira liepsna veikiantis dujų prietaisas).

💡 PASTABA

- Pakartotinai NENAUDOKITE jau naudotą sujungimą.
- Sujungimai tarp šaldymo agento sistemos dalių turi būti prieinami priežiūros tikslais.

⚠️ ISPĖJIMAS



Įsitikinkite, kad montavimas, aptarnavimas, techninė priežiūra ir remontas atitinka instrukcijas ir galiojančius teisės aktus (pvz., Nacionalinius dujų reglamentus) ir juos vykdo tik įgalioti asmenys.

💡 PASTABA

- Vamzdynas turėtų būti apsaugotas nuo fizinių pažeidimų.
- Vamzdynai turi būti kiek įmanoma trumpesni.

Jei bendras šaltnešio kiekis sistemoje yra <1,84 kg, reikalavimų papildomam minimaliam grindų plotui nėra.

Jei bendras šaltnešio kiekis sistemoje yra $\geq 1,84$ kg, turite laikytis papildomų minimalių reikalavimų grindų plotui, kaip aprašyta šioje schemae. Schemae naudojamos šios lentelės esančios 5 puslapyje: „1 lentelė. Didžiausias leidžiamas šaldymo agento kiekis vidiniame bloke“, „2 lentelė. Minimalus grindų plotas vidaus blokui“ ir „3 lentelė. Mažiausias natūralaus vėdinimo atidaromų angų plotas vidiniams blokiams“.

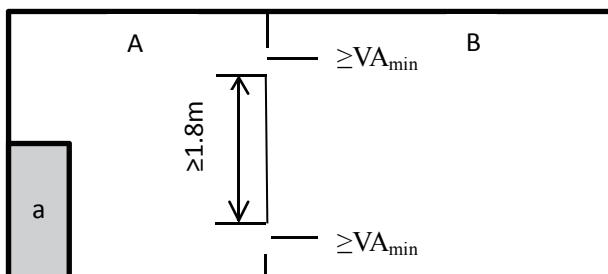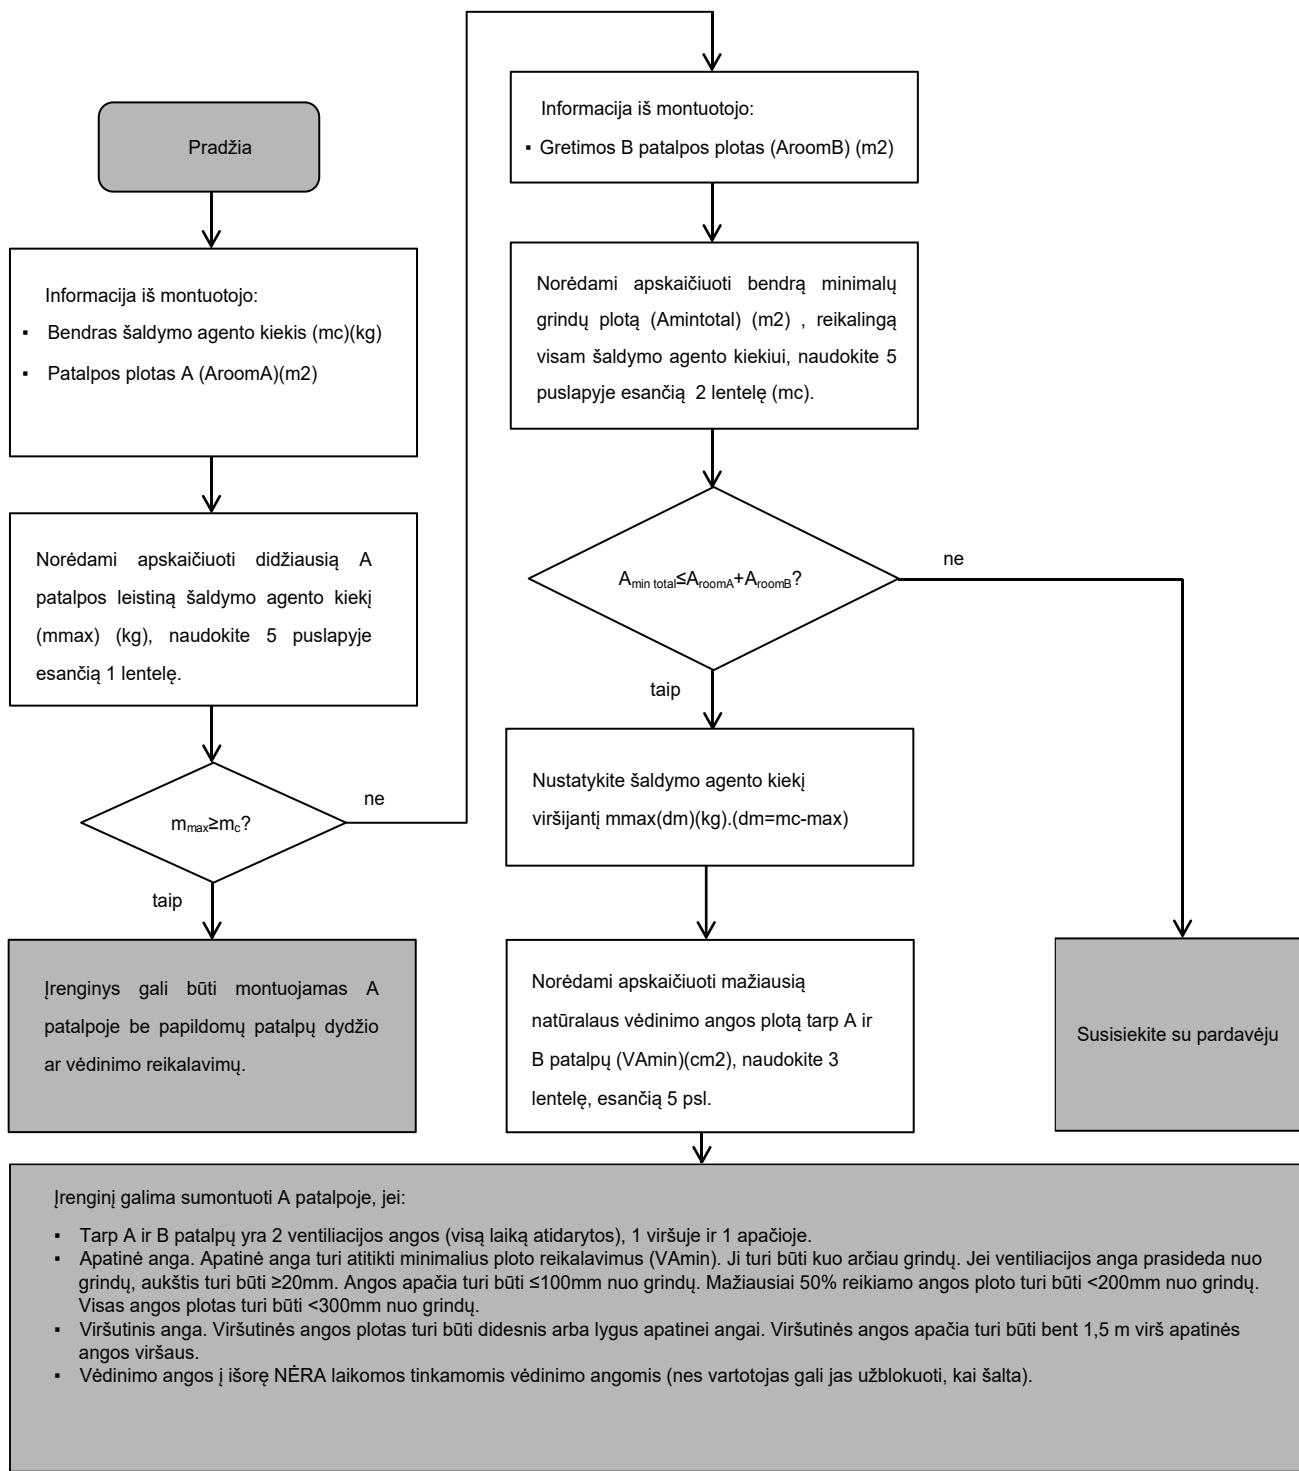

a - Vidinis blokas
 A - patalpa, kurioje sumontuotas vidinis blokas.
 B - patalpa šalia A patalpos.

A ir B patalpų bendras plotas turi būti $\geq 6.9\text{ m}^2$.

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas šaldymo agento kiekis vidiniame bloke

A _{room} (m ²)	Didžiausias leidžiamas šaldymo agento kiekis kambarysteje (m _{max})(kg)	A _{room} (m ²)	Didžiausias leidžiamas šaldymo agento kiekis kambarysteje (m _{max})(kg)
	H=1230mm(100/190)		H=1500mm(100/240,160/240)
6.9	1.85	4.7	1.85
7.0	1.87	5.0	1.93
8.0	1.98	5.5	2.01
9.0	2.13	6.0	2.10
10.0	2.23	6.5	2.19
11.0	2.34	7.0	2.27
12.0	2.44	7.5	2.34
		8.0	2.44

2 lentelė. Minimalus grindų plotas vidaus blokui

m _c (kg)	Minimalus grindų plotas (m ²)	m _c (kg)	Minimalus grindų plotas (m ²)
	H=1230mm(100/190)		H=1500mm(100/240,160/240)
1.85	6.90	1.85	4.70
1.90	7.31	1.90	4.92
1.95	7.70	1.95	5.18
2.00	8.10	2.00	5.45
2.05	8.51	2.05	5.72
2.10	8.93	2.10	6.01
2.15	9.36	2.15	6.30
2.20	9.80	2.20	6.59
2.25	10.3	2.25	6.89
2.30	10.7	2.30	7.20
2.35	11.2	2.35	7.52
2.40	11.7	2.40	7.84
2.45	12.2	2.45	8.10

3 lentelė. Mažiausias natūralaus vėdinimo atidaromų angų plotas vidiniams blokui

m _c	m _{max}	dm=m _c -m _{max} (kg)	Mažiausias vėdin. atidarymų angų plotas (cm ²)	Mažiausias vėdin. atidarymų angų plotas (cm ²)
			H=1230mm(100/190)	H=1500mm(100/240,160/240)
2.41	0.3	2.11	375	290
2.41	0.5	1.91	350	280
2.41	0.7	1.71	330	268
2.41	0.9	1.51	315	258
2.41	1.1	1.31	302	247
2.41	1.3	1.11	278	228
2.41	1.5	0.91	245	200
2.41	1.7	0.71	203	167
2.41	1.9	0.51	154	126
2.41	2.1	0.31	98	80

PASTABA

- Reikšmė "montavimo aukštis (H)" yra atstumas nuo vidinio įrenginio žemiausio šaldymo agento vamzdyno taško iki grindų.

PAVOJUS

- Prieš liesdami elektrinių gnybtų dalis, išjunkite maitinimo jungiklį.
- Nuėmus techninės priežiūros skydus, veikiančias dalis galima lengvai palieisti netyčia.
- Niekada nepalikite įrenginio be priežiūros montavimo ar techninės priežiūros metu nuėmus aptarnavimo skydelį.
- Darbo metu ir iškart po jo nelieskite vandens vamzdžių, nes vamzdžiai gali būti karštūs ir gali nudeginti rankas. Kad nesusižeistumėte, duokite laiko vamzdžiams atvėsti arba būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
- Nelieskite jungiklių šlapiais pirštais. Liesdami jungiklį šlapiais pirštais, galite sukelti elektros smūgį.
- Prieš liesdami elektrines dalis, išjunkite visą galimą įrenginio maitinimą

ISPĖJIMAS

- Išmeskite atlikusius plastikinius pakavimo maišelius; neleiskite vaikams žaisti su jais. Vaikai gali uždusti žaisdami su plastikiniais maišeliais.
- Saugiai išmeskite pakavimo medžiagas (vinis ar kitas metalines ar medines dalis), kurios gali sužeisti.
- Paprašykite savo pardavėjo ar kvalifikuoto personalo atliki montavimo darbus pagal šį vadovą. Nemontuokite įrenginio patys. Netinkamai sumontavus, gali nutekėti vanduo, ištikti elektros smūgis ar kilti gaisras.
- Montavimo darbams naudokite tik nurodytus priedus ir dalis. Nenaudojant nurodytų dalių, gali nutekėti vanduo, ištikti elektros smūgis, kilti gaisras arba įrenginys gali nukristi nuo jo laikiklio.
- Sumontuokite įrenginį ant pamato, galinčio atlaikyti jo svorį. Dėl nepakankamo pamato stiprumo įranga gali nukristi ir sužeisti aplinkinius žmones.
- Atsižvelgdamu į stiprų vėją atlikite nurodytus montavimo darbus. Dėl netinkamų montavimo darbų įranga gali nukristi.
- Įsitirkinkite, kad naudodamas atskirą elektros grandinę, visus elektros darbus atlieka kvalifikuotas personalas pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus bei šį vadovą. Nepakankamas maitinimo grandinės pajėgumas arba netinkama elektros instaliacija gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Būtinai pagal vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus įdiekite jėzeminimo grandinės pertraukiklį. Neįdiegus jėzeminimo grandinės pertraukiklio, gali kilti elektros smūgis ar gaisras.
- Įsitirkinkite, kad visi laidai yra saugūs. Naudokite nurodytus laidus ir įsitirkinkite, kad gnybtų jungtys ar laidai yra apsaugoti nuo vandens ir kitų neigiamų išorinių jėgų. Nepatikimas prijungimas ar tvirtinimas gali sukelti gaisrą.
- Prijungdami maitinimo įvadą, praveskite laidus taip, kad galėtumėte tvirtai pritvirtinti priekinį skydą. Jei priekinis skydas néra vietoje, gnybtai gali perkaisti, sukelti elektros smūgius ar gaisrą.
- Baigę montavimo darbus patirkinkite, ar néra šaldymo agento nuotėkio.
- Niekada nelieskite bet kokio iš sistemos prasiskverbiančio šaldymo agento, nes tai gali sukelti stiprų nušalimą ar nudegimą. Nelieskite šaldymo agento vamzdžių darbo metu ir iškart po jo, nes šaldymo agento vamzdžiai gali būti karštūs arba šalti, atsižvelgiant į tai pro kur šaldymo agentas teka (vamzdyną, kompresorių ar kt.). Palietus šaldymo agento vamzdžius galimi nudegimai ar nušalimai. Norédami išvengti sužeidimų, leiskite vamzdžiams grįžti į normalią temperatūrą arba, jei turite juos liesti, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.
- Veikimo metu ir iškart po jo nelieskite vidinių dalių (siurblį, atsarginio šildytuvo ir kt.). Palietę vidines dalis, galite nudegti. Kad nesusižeistumėte, leiskite vidinėms dalims grįžti į normalią temperatūrą arba, jei turite jas liesti, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines.

ATSARGIAI

- Įžeminkite įrenginį
- Įžeminimo varža turėtų atitikti vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus.
- Nejunkite įžeminimo laidą prie dujų ar vandens vamzdžių, žaibolaidžių ar telefono įžeminimo laidų.
- Neteisingai atliktas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.
 - Dujų vamzdžiai: nutekėjus dujoms, gali kilti gaisras arba sprogimas.
 - Vandens vamzdžiai: kietieji vinilo vamzdeliai néra veiksmingas įžeminimas.
 - Žaibolaidžiai ar telefono įžeminimo laidai: įtampos ar srovės ribines vertės gali neįprastai padidėti į jas trenkus žaibui

⚠️ ATSARGIAI

- Siekiant išvengti trikdžių ar triukšmų, maitinimo laidą prijunkite mažiausiai 1 metro atstumu nuo televizorių ar radio imtuvų. (Priklasomai nuo radio bangų, 1 metro atstumas gali būti nepakankamas triukšmui pašalinti.)
- Neplaukite įrenginio. Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą. Prietaisas turi būti sumontuotas laikantis nacionalinių elektros instaliacijos taisyklių. Esant pažeistam maitinimo laidui, siekiant išvengti pavojaus, jis turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas ar kvalifikuoti asmenys.
- Nemontuokite įrenginio šiose vietose:
 - Ten, kur yra mineralinės alyvos, purškiamos alyvos ar garų dulksna. Plastikinės dalys gali deformuotis, to pasekoje atsilaisvinti ir praleisti vandenį.
 - Kur susidaro ésdinančios dujos (pvz., sieros rūgšties dujos). Dėl varinių vamzdžių ar liuotų dalių korozijos gali pratekėti šaldymo agentas.
 - Kur yra įranga, skleidžianti elektromagnetines bangas. Elektromagnetinės bangos gali sutrikdyti valdymo sistemą ir sukelti įrango veikimo sutrikimus.
 - Kur gali nutekėti degios dujos, ore yra susikaupęs anglies pluoštas ar degios dulkės arba kur tvarkomos lakoviosios degiosios medžiagos, tokios kaip dažų skiediklis ar benzinas. Tokio tipo dujos gali sukelti gaisrą.
 - Kai ore yra daug druskų, pavyzdžiu, netoli vandenyno.
 - Ten, kur įtampa labai svyruoja, pavyzdžiu, gamyklose.
 - Transporto priemonėse ar laivuose.
 - Kur yra rūgščių ar šarminių garų.
- Ši prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi ar jiems nurodoma kaip saugiai naudotis įrenginiu ir suprasti kylančius pavojuus. Vaikai neturėtų žaisti su įrenginiu. Vaikai neturėtų valyti ir aptarnauti įrenginio be priežiūros.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Jei pažeistas maitinimo laidas, jis turi pakeisti gamintojas arba jo techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas asmuo.
- UTILIZAVIMAS. Neišmeskite šio produkto kaip nerūsiuotų komunalinių atliekų. Tokias atliekas reikia rinkti atskirai specialiam apdorojimui. Neišmeskite elektros prietaisų kaip komunalinių atliekų, naudokite atskirus surinkimo įrenginius. Norédami gauti informacijos apie turimas surinkimo sistemas, susisiekite su vietinė valdžia. Jei elektros prietaisai bus išmesti į sąvartynus, pavojingos medžiagos gali patekti į gruntuinius vandenis ir patekti į maisto grandinę, pakenkdamos jūsų sveikatai ir gerovei.
- Montavimą turi atlikti profesionalūs technikai, laikydami nacionalinių elektros instaliacijos montavimo nuostatų ir šio vadovo. Visų polių atjungimo įtaisas, kuriame tarp visų polių atstumas yra mažiausiai 3 mm, ir likutinės srovės įtaisas (RCD), kurio nominalioji vertė neviršija 30mA, pagal nacionalines taisykles turi būti įmontuotas stacionariai.
- Prieš montuodami laidus / vamzdynus, įsitikinkite, kad įrengimo zonose (sienose, grindyse ir kt.) nėra vandentiekio, dujų ar elektros instaliacijos.
- Prieš montuodami patirkinkite, ar vartotojo maitinimo linija atitinka įrenginio elektros instaliacijos reikalavimus (iskaitant patikimą įžeminimą, nuotekį ir laidų skersmens elektros apkrovą ir kt.). Nesilaikant gaminio elektros instaliacijos reikalavimų, gaminį montuoti draudžiama.

Montuojant kelis įrenginius centralizuotai, patvirtinkite trifazio maitinimo šaltinio apkrovos balansą, keli įrenginiai negali būti montuojami toje pačioje trifazio maitinimo šaltinio fazėje.
- Įrenginus turėtų būti tvirtai pritvirtintas. Jei reikia, panaudokite papildomas tvirtinimo medžiagą.


💡 PASTABA

- Apie fluorintas dujas
 - Šiame oro kondicionavimo įrenginyje yra fluorintų dujų. Norédami gauti konkrečios informacijos apie dujų rūšį ir kiekį, žiūrėkite atitinkamą etiketę ant paties įrenginio. Turi būti laikomasi nacionalinių reglamento taisyklių.
 - Šio įrenginio montavimą, techninę priežiūrą, aptarnavimą ir remontą turi atlikti atestuotas specialistas.
 - Produkto išmontavimą ir utilizavimą turi atlikti sertifikuoti specialistai.
 - Jei sistemoje yra įdiegta nuotekio aptikimo sistema, ją reikia tikrinti bent kas 12 mėnesių. Patikrinus, ar įrenginyje nėra nuotekiu, rekomenduojama tinkamai registruoti visus patikrinimus.


2 PRIEDAI

2.1 Išpakavimas

Pakuotės nuėmimas

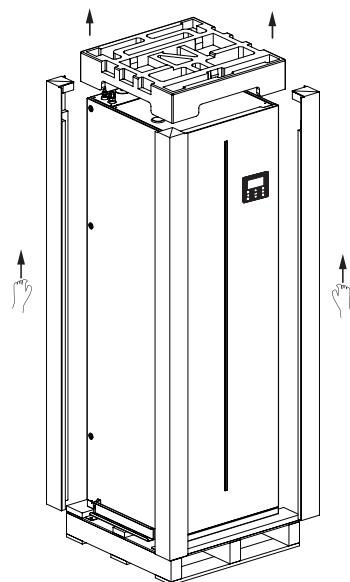

2-1 pav.

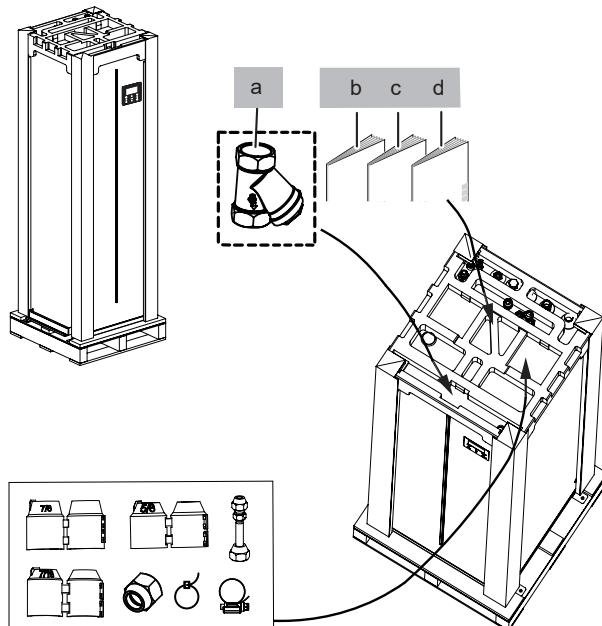


2-2 pav.


Montavimo detalės									
Pavadinimas	Forma	Kiekis			Pavadinimas	Forma	Kiekis		
		100/190	100/240	160/240			100-190	100-240	160-240
Montavimo ir naudotojo vadovas (ši knyga)		1	1	1	M9 Varinė veržlė		1	1	1
Naudojimo vadovas		1	1	1	M16 Varinė veržlė		1	1	1
M16 varinės veržlės dangtelis		1	1	1	Y formos filtras		1	1	1
M9 varinės veržlės dangtelis		1	1	1	Laidinio valdiklio naudojimo instrukcija		1	1	1
M6 varinės veržlės dangtelis		1	1	1	Perėjimas 9.52-6.35		1	1	1
					Užtrauktukas L=200		2	2	2
					Savarža		1	1	1

2.2 Pašalinkite medinį pagrindą


- Išsukite 4 varžtus iš medinio pagrindo (žr. 2-3 pav.)
- Keturi žmonės pakelia įrenginį ir laiko už metalinių tvirtinimo detalių kai vienas iš jų ištraukia medinį pagrindą (žr. 2-4 pav.)
- Išsukite 8 varžtus iš metalinių tvirtinimo detalių ir nuimkite jas (žr. 2-5 pav.)
- Būkite atsargūs kai keliate įrenginį ir ištraukiate medinį pagrindą.
- Atsargiai transportuokite įrenginį, kad jo pakuočė nebūtų pažeista. Nenuimkite pakuočés kol įrenginys nestovi savo montavimo vietoje. Tai padės apsaugoti įrenginį ir valdymo pultelį nuo pažeidimų. Šilumos siurblys gali būti transportuojamas TIK VERTIKALIAI.
- Ant įrenginio viršaus yra „Montavimo ir naudotojo vadovas“ bei gamintojo tiekiami priedai. Būkite atsargūs!
- Įrenginio pakėlimui reikia keturių žmonių, nes įrenginys yra sunkus.

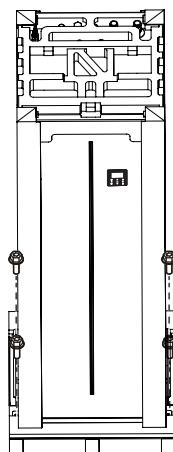

2-3 pav.

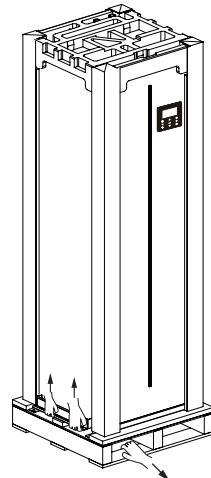

2-4 pav.

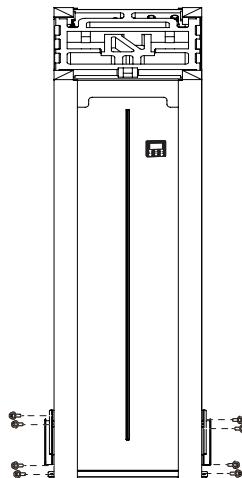

2-5 pav.

3 MONTAVIMO VIETA

⚠️ ISPĖJIMAS

- Nemontuokite vidinio įrenginio šalia miegamojo kambario.
- Siūlome jį montuoti garaže, pagalbinėje patalpoje, koridoriuje, rūsyje ar skalbykloje.
- Būtinai imkitės tinkamų priemonių, kad maži gyvūnai nesinaudotu įrenginiu kaip prieglauda .
- Maži gyvūnai, besiliačiantys su elektros dalimis, gali sukelti gedimą, dūmus ar gaisrą. Nurodykite klientui, kad aplink įrenginį būtų švaru.
- Įranga néra skirta naudoti sprogioje aplinkoje.
- Prijunkite viršutinius vamzdžius arba užpildykite talpą vandeniu iškart pašalinus medinį pagrindą, kad įrenginys neapvirštų.

- Pasirinkite montavimo vietą, kurioje tenkinamos šios sąlygos ir kuri suderinta su klientu.
 - Gerai védinamos vietas.
 - Saugios vietas, kurios gali atlaikti įrenginio svorį ir vibraciją ir kur įrenginj galima sumontuoti tolygiai.
 - Vietos, kuriose nėra degiu duju ar produkto nutekėjimo galimybės.
 - Vietos, kuriose yra pakankamai erdvės aptarnavimui.
 - Vietos, kuriose įrenginių vamzdynų ir laidų ilgis neviršija leistinų ribų.
 - Vietos, kuriose iš įrenginio nutekėjės vanduo negali pakenkti aplink esantiems daiktams, baldams ir pan. (pvz., jei užsikimšęs išleidimo vamzdis).
 - Nemontuokite įrenginio vietose, kurios dažnai naudojamos kaip darbo vieta atliekant statybos darbus (pvz., šlifujant ir pan.). Kur susidaro daug dulkių, įrenginys turi būti uždengtas.
 - Nedékite jokių daiktų ar įrangos ant įrenginio viršutinės plokštės.
 - Negalima lipti, sédeti ir stovėti ant įrenginio.
 - Įsitikinkite, kad laikantis atitinkamų vietinių įstatymų ir kitų teisés aktų, imamas pakankamų atsargumo priemonių esant šaldymo agento nuotekui.
 - Nemontuokite įrenginio arti jūros ar vietoje kur yra daug koroziją sukeliančių veiksnių.
- Kai įrenginj montuojate vėjuotoje vietoje, atkreipkite dėmesį į žemiau pateikiamus nurodymus.
Normaliomis montavimo sąlygomis naudokite žemiau pateikiamais paveikslėliais:
-

ATSARGIAI

Vidinis blokas turėtų būti įrengtas sausoje patalpoje, kitu atveju nebus užtikrinamas įrenginio ir vartotojo saugumas.

Vidinis blokas turi būti statomas ant grindų patalpose, kurios atitinka šiuos reikalavimus:


- Montavimo vietoje nėra šalčio.
- Vieta aplink įrenginj yra pakankama aptarnavimui (žr. 4-2 pav.)
- Yra sudarytos sąlygos saugiam kondensato ir apsauginio vožtuvo vandens nutekėjimui

ATSARGIAI

Įrenginiui veikiant vésinimo režimu, ant vandeninės sistemos vamzdžių gali susidaryti kondensatas. Įsitikinkite, kad lašantis vanduo nepažeis jūsų baldų ir kitų prietaisų.

4 MONTAVIMAS

4.1 Matmenys:

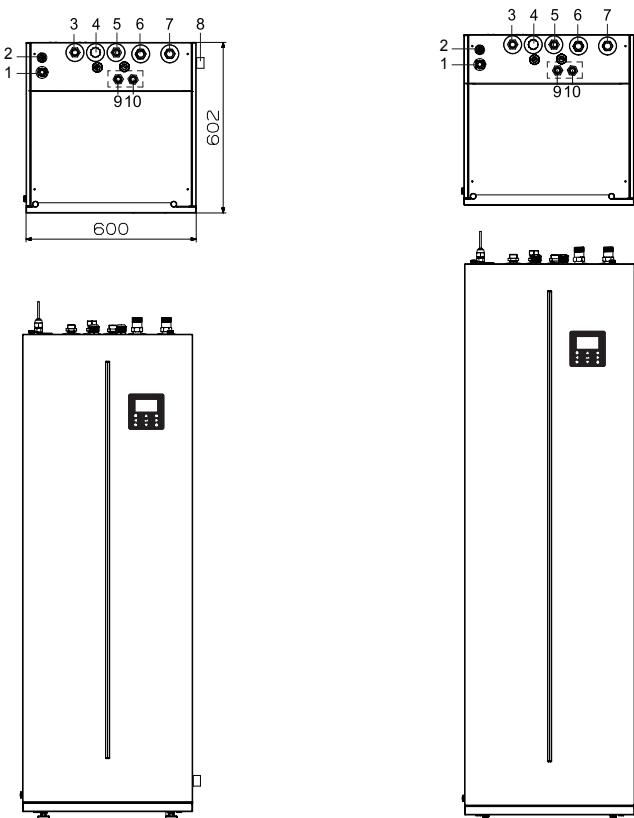

4-1 pav.


		unit:mm	
NO.	NAME	NO.	NAME
1	Šaldymo agento duju jungtis 5/8 " - 4 UNFF	6	Grižtamo (šildymui/vésinimui) vandens jungtis R1 "
2	Šaldymo agento skysčio jungtis 3/8" -14UNF	7	Tiekiamo (šildymui/vésinimui) vandens jungtis R1 "
3	Buitinio karšto vandens išėjimas R3/4"	8	Drenažo jungtis Ø25
4	Buitinio karšto vandens recirkuliacijos pajungimas (įjungiamą veržlę).	9	Saulės modulio cirkuliacijos išėjimas (pagal poreikį)
5	Šalto geriamo vandens pajungimas	10	Saulės modulio cirkuliacijos jėjimas (pagal poreikį)

- Jungtys nurodytos punktyrine linija apibrėžtame plote naudojamos pagal poreikį.

4.2 Reikalavimai montavimui

- Vidinis blokas yra supakuotas dėžėje su apsauginiais kampais.
- Gavus įrenginį reikia patikrinti ir apie bet kokią žalą nedelsiant pranešti vežėjo pretenzijų agentui.
- Patikrinkite, ar visi vidinio bloko priedai yra komplekte.
- Siekiant išsvengti pažeidimų transportavimo metu, įrenginį gamintojo pakuočėje privežkite kiek įmanoma arčiau galutinės jo įrengimo vietas.
- Kai vandens talpa yra tuščia, maksimalus vidinio įrenginio su įmontuotta talpa svoris siekia 158kg, dėl to jis turi būti keliamas pasitelkiant specialią įrangą.

4.3 Reikalavimai aptarnavimo vietai

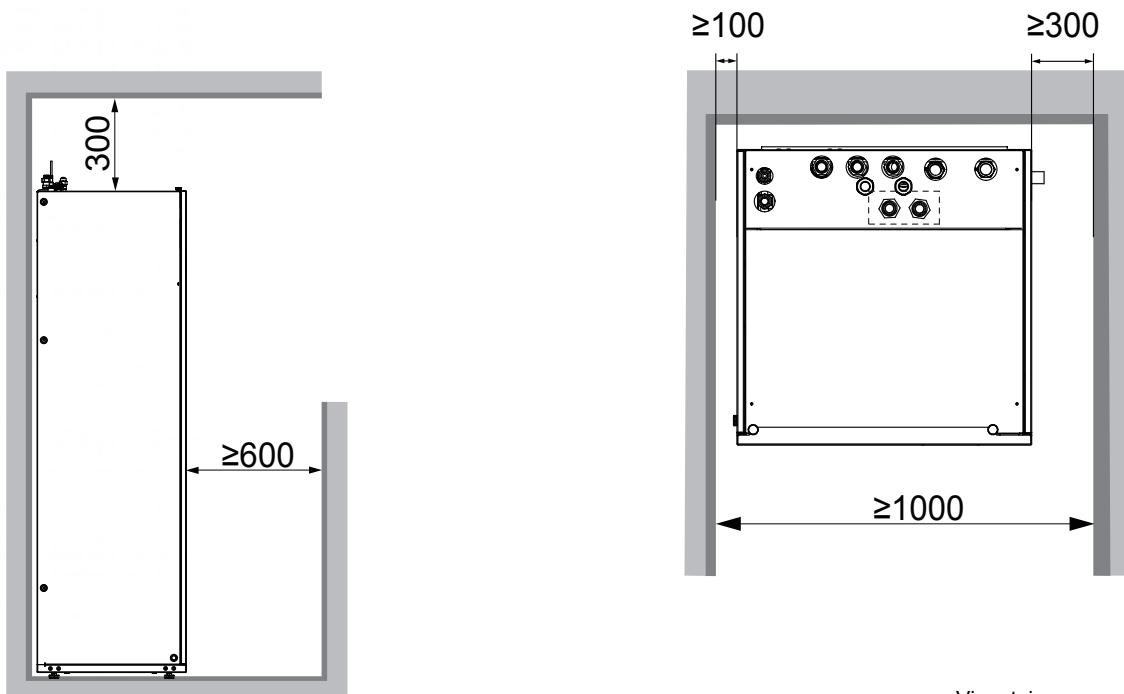

Vienatai: mm

4-2 pav.


4.4 Vidaus bloko montavimas

Nukelkite įrenginį nuo medinio pagrindo ir pastatykite ant grindų. Nustumkite įrenginį į montavimo vietą

Pareguliuokite aukštį kojelių pagalba (žr.4-3 pav.) norėdami kompensuoti grindų nelygumus. Maksimalus leidžiamas nuokrypis yra 1° (žr. 4-4 pav.)

Būkite ypač atsargūs su reguliavimo kojelėmis, kai įrenginys yra ant grindų. Venkite stipraus prietaiso nustumydymo, nes tai gali sulaužyti kojeles.

Kiekvieną tvirtinimo kojelę galima reguliuoti iki 30mm, tačiau laikykite jas visas gamyklos nustatytoje padėtyje, kol įrenginys nebus pastatytas į jo montavimo vietą.

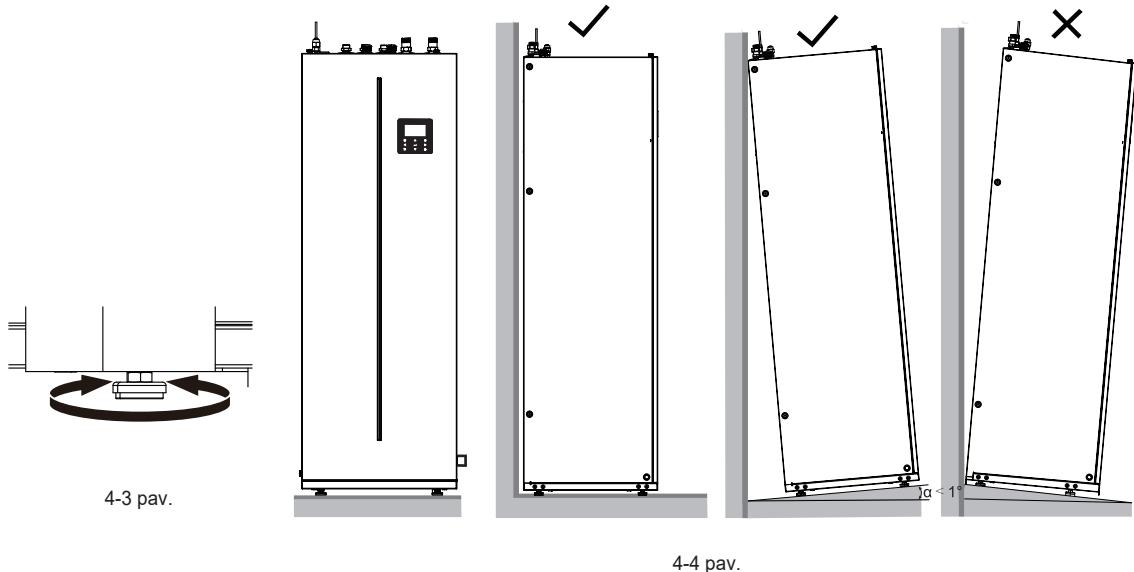

5 ŠALDYMO AGENTO VAMZDYNAS


Dėl visų šaldymo agento vamzdžių tarp vidinio ir išorinio blokų montavimo instrukcijų ir specifikacijų žiūrėkite į "Montavimo ir naudotojo vadovą Optimus Pro split lauko blokas".

- Pakankamai priveržkite veržlę (ž r.5-3 pav.)
- Patikrinkite užveržimo sukimo momentą (žr. į lentelę dešinėje)
- Priveržkite veržliarakčiu ir dinamometriniu raktu (žr. 5-4 pav.)
- Apsauginė veržlė yra vienkartinė, jos negalima pakartotinai naudoti. Panaudotą reikia pakeisti nauja (žr. 5-5 pav.).


Išorinis diam. Ø	Sukimo momentas (N.cm)	Papildomas sukimo momentas (N.cm)
Φ 6.35	1500 (153kgf.cm)	1600 (163kgf.cm)
Φ 9.52	2500 (255kgf.cm)	2600 (265kgf.cm)
Φ 16	4500 (459kgf.cm)	4700 (479kgf.cm)

⚠️ ATSARGIAI


- Jungdami šaldymo agento vamzdžius visada naudokite dviem veržliarakčiais užveržti ar atlaisvinti veržles (žr. 5-4 pav.). Kitu atveju pažeisite vamzdyno jungtis ir tai lems nuotekj.
- Jeigu vidinis įrenginys montuojamas su išoriniu 4/6kW įrenginiu, ant vidinio įrenginio skysčio pusės šaldymo agento vamzdžio turi būti sumontuojamas perėjimas 9.52-6.35 (žr. lentelę 8 puslapyje ir 5-2 pav.). Perėjimas nereikalingas su kitais išoriniais įrenginiais (8/10/12/14/16kW).



5-1 pav.




5-2 pav.




5-3 pav.

a - šaldymo agento skysčio pusės jungtis
b - šaldymo agento dujinės pusės jungtis



5-4 pav.



5-5 pav.


ISPĖJIMAS

- Per didelis sukimo momentas montavimo metu gali sulaužyti veržlę.
- Pakartotinai naudojant valcuotas jungtis, reikia iš naujo užvalcuoti vamzdj.

6 VANDENINĖS DALIES VAMZDYNAS

6.1 Šildymo (vésinimo) vamzdyno pajungimas


Siekiant palengvinti aptarnavimą ir priežiūrą, reikia sumontuoti du uždarymo vožtuvus (tiekiams atskirai) ir vieną viršslėgio apėjimo vožtvą. Du uždarymo vožtuvai turi būti sumontuoti ant patalpų šildymo (vésinimo) vandens grižtamo ir tiekiamo vamzdžių.

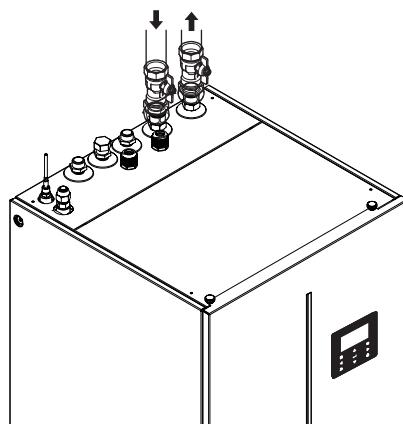

6-1 pav.

1. Prijunkite uždarymo vožtuvus prie įrenginio.
2. Prijunkite patalpų šildymo (vésinimo) vamzdžius prie uždarymo vožtuvų.

6.2 Karšto vandens vamzdyno pajungimas

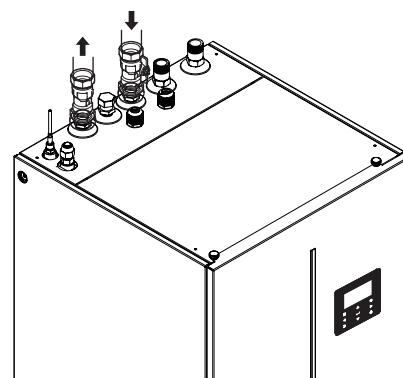

6-2 pav.


Uždarymo vožtuvas turi būti sumontuotas ant įrenginio šalto vandens įvado.

1. Prijunkite uždarymo vožtuvą prie vidinio įrenginio šalto vandens įvado.
2. Prijunkite šalto vandens vamzdį prie uždarymo vožtuvu.
3. Prijunkite būtinio karšto vandens vamzdį prie vidinio įrenginio karšto vandens tiekimo jungties.


6.3 Recirkuliacijos vamzdyno pajungimas

Jei reikalinga buitinio karšto vandens recirkuliacijos funkcija, reikia prijungti recirkuliacijos vamzdži.

1. Nusukite vidinio bloko recirkuliacijos vamzdyno jungties akle.
2. Prijunkite recirkuliacijos vamzdį prie vidinio įrenginio.

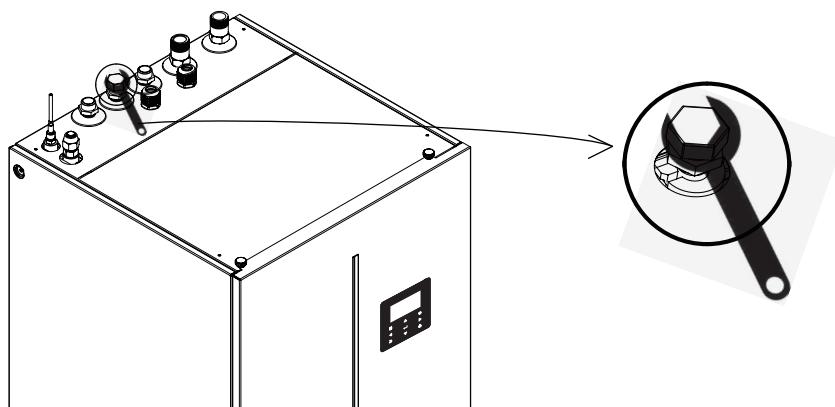


6-3 pav.

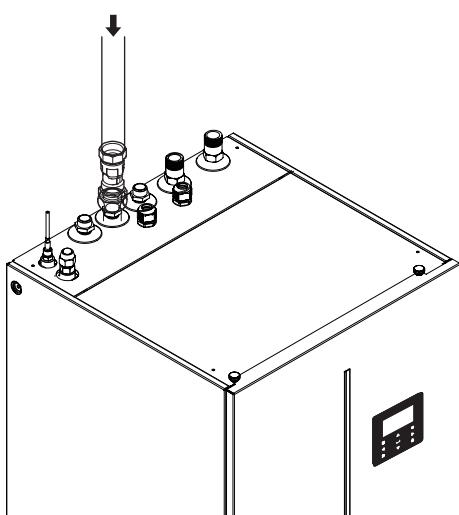

6-4 pav.

6.4 Drenažinio vamzdžio pajungimas prie įrenginio


Vanduo nutekėjęs iš apsauginio vožtovo ir kondensatas, surenkami į drenažo indą.
Išleidimo žarna turi būti prijungta prie drenažo sistemos vamzdžio.
Drenažo vamzdži naudodami guminę jungtį sujunkite su kanalizacijos sistema.

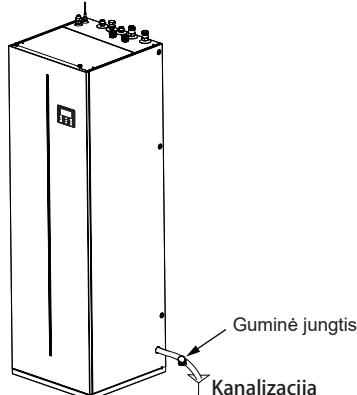

6-5 pav.

6.5 Saulės kolektorių cirkuliacijos vamzdynas (jei reikia)

Jeigu yra suprojektuota saulės kolektorių sistema, saulės kolektorių cirkuliacijos vamzdžiai turi būti prijungti prie vidinio bloko atitinkamų jungčių.

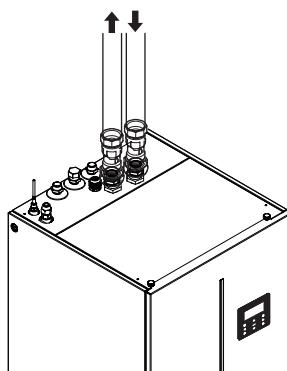

6-6 pav.

6.6 Vandens kontūro vamzdyno izoliavimas

Visa vandens sistema, išskaitant visus vamzdžius, turi būti izoliuoti, kad vésinimo metu nesusidarytų kondensatas, nesumažėtų šildymo ir vésinimo pajégumai, taip pat būtų išvengta išorinio vandens vamzdžio užšalimo žiemą. Izoliacinė medžiaga turi būti bent B1 atsparumo ugniai kategorijos ir atitinkti visus galiojančius teisės aktus. Sandarinimo medžiagų storis turi būti ne mažesnis kaip 13mm, kai izoliacijos šilumos laidumas - 0,039 W/mK, kad išorinis vandens vamzdynas neužšaltų.

Jei lauko aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei 30°C, o santykinis drėgnumas didesnis nei 80%, sandarinimo medžiagų storis turėtų būti bent 20mm, kad būtų išvengta kondensacijos susidarymo ant izoliacinių medžiagų paviršiaus.

6.7 Vandens kontūro priešužšaliminė apsauga

Visos vidinės hidraulinės dalys yra izoliuotos, kad sumažėtų šilumos nuostoliai. Sistemos vamzdyną taip pat privaloma izoliuoti.


Siekiant apsaugoti visą sistemą nuo užšalimo programinėje įrangoje yra specialių funkcijų, naudojančių šilumos siurblį ir atsarginį el. šildytuvą (jei jis yra prieinamas). Vandens temperatūrai sistemoje nukritus iki tam tikros vertės, įrenginys šildys vandenį naudodamas šilumos siurblį, elektrinį el. šildytuvą arba atsarginį el. šildytuvą. Apsaugos nuo užšalimo funkcija išsijungs tik tada, kai temperatūra pakils iki tam tikros vertės.

Nutrūkus elektros tiekimui, aukščiau paminėtos funkcijos neapsaugotų įrenginio nuo užšalimo.

⚠️ ATSARGIAI

Įrenginiui ilgą laiką neveikiant, įsitikinkite, kad įrenginys yra nuolat įjungtas į elektros tinklą. Norint nutraukti maitinimą, sistemos vamzdyne esančių vandenį būtina išleisti, kad išvengti cirkuliacionio siurblio ir vandeninės sistemos sugadinimo jai užšalus. Iš sistemos išeidus vandenį, taip pat reikia išjungti įrenginio maitinimą.

Vanduo patekės į srauto jungiklį, negali iš jo visiškai ištekėti ir gali užšalti, kai temperatūra yra pakankamai žema. Srauto jungiklį reikia nuimti ir išdžiovinti, tada jį galima vėl įmontuoti į įrenginį

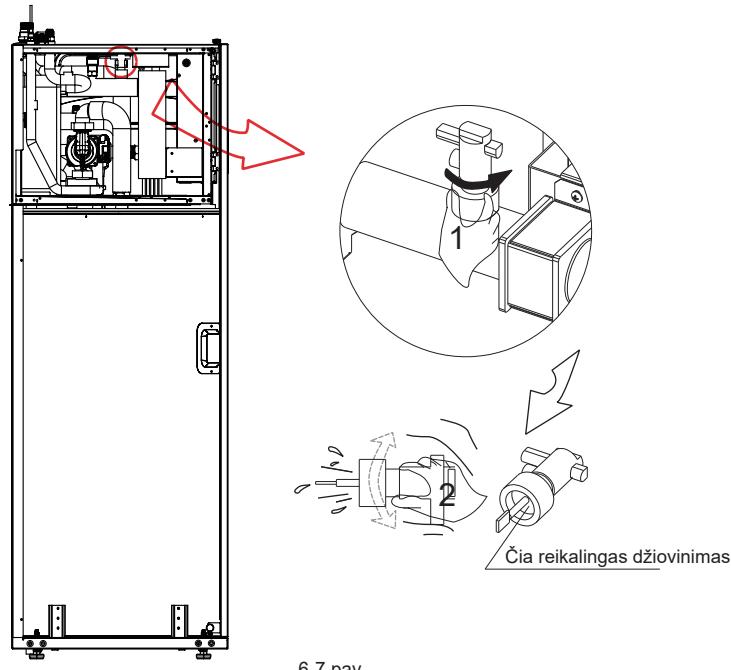

6-7 pav.

PASTABA

1. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę, išimkite srauto jungiklį.
2. Visiškai išdžiovinkite srauto jungiklį.

ISPĖJIMAS

Būkite atsargūs – montavimo metu naudodami pernelyg didelę jégą nedeformuokite įrenginio vamzdyno. Deformavus vamzdyną, įrenginio veikimas gali sutrūkti.

Į vandens kontūrą patekus oro, drėgmės ar dulkių, gali kilti problemų. Todėl jungdami vandens kontūrą visada atsižvelkite į šiuos dalykus:

- Naudokite tik švarius vamzdžius.
- Šalindami atplaišas laikykite vamzdžio galą nukreiptą žemyn.
- Kišdami vamzdžių per sieną, uždenkite vamzdžio galą, kad nepatektų dulkės ir nešvarumai.
- Jungčių sandarinimui naudokite gerą sandariklį. Sandarinimas turi atlaikyti sistemos slėgi ir temperatūrą.
- Naudodamini ne varinius metalinius vamzdžius, būtinai izoliuokite dvių rūšių medžiagas vieną nuo kitos, kad išvengtumėte galvaninės korozijos.
- Kadangi varis yra minkšta medžiaga, vandens kontūrui prijungti naudokite tinkamus įrankius. Netinkami įrankiai sugadins vamzdžius.

PASTABA


Įrenginys turi būti naudojamas tik uždaroje vandens sistemoje. Naudojimas atviroje sistemoje gali sukelti pernelyg didelę vandens vamzdžių koroziją:

- Niekada nenaudokite cinkuotų dalių vandens kontūre. Gali atsirasti pernelyg didelė šių dalių korozija, nes įrenginio vidinėje vandens grandinėje naudojami variniai vamzdžiai.
- Naudojant 3-eigį vožtuvą vandens kontūre, pageidautina pasirinkti rutulinį 3-eigį vožtuvą, kad būtų užtikrintas visiškas karštasis vandens ir grindų šildymo vandens kontūro atskyrimas.
- Kai vandens kontūre naudojami 3-eigiai ar 2-eigiai vožtuvai, rekomenduojamas maksimalus vožtuvu pavaros užsidarymo laikas turėtų būti trumpesnis nei 60 sekundžių

6.8 Sistemos užpildymas vandeniu

6.8.1 Vandenvinio kontūro užpildymas

- Prijunkite vandens papildymo vamzdį prie sistemos papildymo vožtuvų ir atidarykite juos.
- Įsiitinkite, kad visi automatiniai oro išleidimo vožtuvaici yra atidaryti (bent 2 pilni apsisukimai).
- Užpildykite vandeniu, kol manometras rodo maždaug 2.0 bar slėgį. Naudodami automatinius oro išleidimo vožtuvus, kiek įmanoma pašalinkite orą iš sistemos

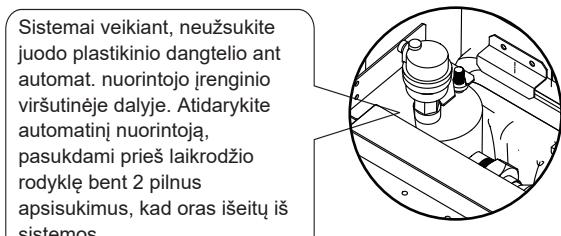

6-8 pav.

💡 PASTABA

Pildymo metu gali būti neįmanoma iš sistemos pašalinti viso oro. Likęs oras bus pašalintas per automatinį nuorintoją per pirmąsias sistemos darbo valandas. Vėliau gali tekti papildyti sistemą vandeniu.

- Manometre nurodytas vandens slėgis skirsis priklausomai nuo vandens temperatūros (didesis slėgis esant aukštesnei vandens temperatūrai). Tačiau, norint išvengti oro patekimo į sistemą, vandens slėgis visada turėtų būti didesnis nei 0.5 bar.
- Įrenginys gali išleisti per daug vandens per apsauginį vožtuvą.
- Vandens kokybė turėtų atitikti EN 98/83 EB direktyvas.
- Išsamią informaciją apie vandens kokybę galite rasti EN 98/83 EB direktyvose

💡 PASTABA

- Daugeliu atvejų šis minimalus vandens kiekis bus pakankamas.
- Patalpose, kuriose yra didelis šilumos poreikis, gali prireikti papildomo vandens sistemoje.
- Kai kiekvienas šildymo kontūras valdomas pavaromis, svarbu, kad šis minimalus vandens tūris būtų išlaikytas, net jei visos pavaros bus uždarytos.
- Jei kiekvienu patalpos šildymą (vésinimo) kontūrą valdo vožtuvaici, virsslėgio apéjimo vožtuvas (tiekiamas atskirai) turi būti sumontuotas tarp šildymo (vésinimo) kontūrų.

6.8.2 Karšto vandens talpos užpildymas

1. Atidarykite visus karšto vandens čiaupus, kad oras galėtų pasišalinti iš sistemos vamzdžių.
2. Atsukite šalto vandens tiekimo vožtuvą.
3. Išleidę orą uždarykite visus vandens čiaupus.
4. Patirkrinkite, ar néra vandens nuotékio.
5. Rankiniu būdu valdykite sumontuotą apsauginį vožtuvą, užtikrindami laisvą vandens pratekėjimą per vandens tiekimo vamzdį.

💡 ISPĖJIMAS

- Šalto vandens įvado slėgis turi būti mažesnis nei 1,0 MPa (10 bar). Turi būti sumontuotas išsiplėtimo indas ir 10 bar apsauginis vožtuvas (tiekiamas atskirai).
- Šis produktas sukurta taip, kad atitiktų Europos vandens kokybės direktyvą 98/83/EB, pakeistą 2015/1787/ES. Gaminio eksplotavimo trukmė néra garantuojama, jei naudojamas grūtinis vanduo, pvz., šaltinio vanduo, šulinio vanduo, vanduo iš čiaupo, kai yra daug druskų ar kitų priemaišų, taip pat rūgštinio vandens vietovėse. Priežiūros ir garantinės išlaidos, susijusios su šiais atvejais, yra kliento atsakomybė.

7 ELEKTROS INSTALACIJA

⚠️ ISPĖJIMAS

Pagrindinis automatinis jungiklis ar kitos saugos priemonės, turinčios kontaktų atjungimą visuose poliuose, turi būti įmontuotos stacionariai pagal atitinkamus vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus. Prieš jungdami, atjunkite maitinimo šaltinį. Naudokite tik varinius laidus. Niekada neužspauskite jungiamų laidų ir įsitikinkite, kad jie nesiliečia su vamzdynais ir aštriomis briaunomis. Įsitikinkite, kad gnybtų jungtys neveikiamos išorine jėga. Visą elektros instaliaciją ir komponentus turi sumontuoti licencijuotas elektrikas ir jie turi atitinkti atitinkamus vietinius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Laidų instalacija turi būti atliekama vadovaujantis prijungimo schema, pateikta kartu su įrenginiu, ir žemiau nurodytomis instrukcijomis.

Būtinai naudokite atskirą maitinimo šaltinį. Niekada nenaudokite kito prietaiso maitinimo šaltinio.

Būtinai įžeminkite. Negalima įžeminti įrenginio prie komunalinių vamzdžių, viršijantių apsaugos ar telefono įžeminimo. Neteisingas įžeminimas gali sukelti elektros smūgį.

Būtinai sumontuokite įžeminimo grandinės pertraukiklį (30 mA). To nepadarius, gali kilti elektros smūgis.

Būtinai sumontuokite reikiamus saugiklius ar automatinius jungiklius.

7.1 Atsargumo priemonės atliekant elektros instalavimo darbus

- Pritvirtinkite kabelius taip, kad jie nesiliestų su vamzdžiais (ypač aukšto slėgio pusėje).
- Elektros laidus pritvirtinkite kabelių spaustukais , kaip parodyta paveikslėlyje, kad jie neliestų vamzdyno, ypač aukšto slėgio pusėje.
- Įsitikinkite, kad gnybtų jungtys nėra veikiamos išorinės jėgos.
- Montuodami įžeminimo grandinės pertraukiklį įsitikinkite, kad jis suderinamas su dažnio keitikliu (atsparus aukšto dažnio elektriniam triukšmui), kad būtų išvengta nereikalingo įžeminimo grandinės pertraukiklio suveikimo.

💡 PASTABA

Įžeminimo grandinės pertraukiklis turi būti 30 mA (<0,1 s) greitaeigis jungiklis

💡 PASTABA


- Maksimalus komunikacinio laido ilgis tarp vidinio bloko ir valdiklio yra 50 m.
- Maitinimo laidai ir komunikacinių laidų turi būti instaliuojami atskirai, jų negalima dėti į tą patį kanalą. Priesingu atveju tai gali sukelti elektromagnetinius trukdžius. Maitinimo laidai ir komunikacinių laidai neturėtų liestis su šaldymo agento vamzdžiu, kad aukštos temperatūros vamzdis nepažeistų laidų. Communication wirings must use shielded lines. Including indoor unit to outdoor unit PQE line ,indoor unit to controller ABXYE line.
- Komunikacinių laidų turi būti ekranouti, ir jungiami prie PQE linijos tarp vidinio ir lauko blokų, bei ABXYE linijos tarp vidinio bloko ir valdiklio.

• Šiame įrenginyje yra integruotas dažnių keitiklis. Sumontavus kondensatorių reaktyvinės galios padidinimui, ne tik sumažės galios koeficiente pagerinimo efektas, bet ir dėl aukšto dažnio bangų kondensatorius gali iškaisti. Niekada nemontuokite kondensatoriaus reaktyvinės galios didinimui, nes tai gali sukelti avariją.

- Įranga turi būti įžeminta.
- Visa aukštos įtampos įranga, jei ji yra metalinė arba turi įžemintą jungtį, privalo būti įžeminta.
- Visa išorinė apkrovos srovė turi būti mažiau nei 0,2 A, jei signalo apkrovos srovė yra didesnė nei 0,2 A, apkrova privalo būti valdoma per kintamosios srovės kontaktorių.

7.2 Atsargumo priemonės prijungiant maitinimo šaltinį

- Norédami prijungti prie maitinimo šaltinio gnybtų plokštės, naudokite apvalų užspaudžiamajį gnybtą. Jei dėl neišvengiamų priežasčių jo negalite naudoti, būtinai laikykitės žemiau pateiktų nurodymų.
 - Nejunkite skirtingo skerspjūvio laidų prie to paties jungčių gnybto (dėl atlaisvinusių jungčių laidai gali perkasti.) When -
 - Jungdami to pačio skerspjūvio laidus, junkite juos pagal toliau pateiktą paveikslą.

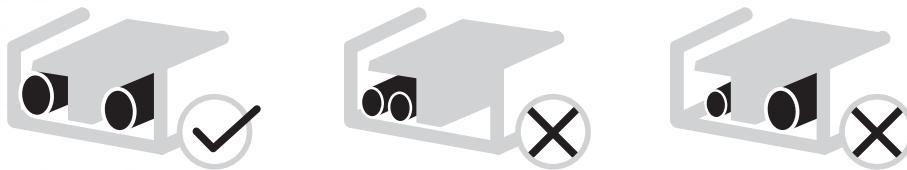

7-1 pav.

- Gnybtų varžtus priveržkite tinkamu atsuktuvu. Maži atsuktuvali gali sugadinti varžto galvutę ir neleisti tinkamai užveržti.
- Per daug priverždami gnybtų varžtus, galite sugadinti varžtus.
- Maitinimo grandinėje sumontuokite įžeminimo grandinės pertraukiklį ir saugiklį.
- Išsitinkinkite, kad naudojami numatyti laidai, atlikite visus sujungimus ir pritvirtinkite laidus taip, kad išorinė jėga negalėtų paveikti gnybtų.

7.3 Reikalavimai saugos įtaisams

1. Pasirinkite laido skerspjūvį kiekvienam įrenginiui atskirai pagal toliau pateiktą lentelę.
2. Pasirinkite automatinį jungiklį, kurio kontaktų atskyrimas visuose poliuose yra ne mažesnis kaip 3 mm, užtikrinantį visišką atjungimą, kai MFA reikšmė naudojama srovės automatams ir liekamosios srovės pertraukikliams parinkti:


Sistema	Hz	Power Current					IWPM	
		Išampa (V)	Min. (V)	Maks. (V)	MCA (A)	MFA (A)	kW	FLA (A)
Bazinis	100/190(3kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	14.3	/	0.087 0.66
	100/240(3kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	14.3	/	0.087 0.66
	160/240(3kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	14.3	/	0.087 0.66
Pagal užsakymą	100/190(6kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	26.50	/	0.087 0.66
	100/240(6kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	26.50	/	0.087 0.66
	160/240(6kW el.šild.)	50	220-240/1N	198	264	26.50	/	0.087 0.66
	100/190(9kW el.šild.)	50	380-415/3N	342	456	14.00	/	0.087 0.66
	100/240(9kW el.šild.)	50	380-415/3N	342	456	14.00	/	0.087 0.66
	160/240(9kW el.šild.)	50	380-415/3N	342	456	14.00	/	0.087 0.66

PASTABA


MCA : Maksimali grandinės srovė (A)
MFA : Maksimali saugiklių srovė (A)
IWPM: Vidinio bloko vandens siurblio variklis
FLA : Pilnos apkrovos srovė (A)

7.4 Prieš prijungiant laidus

1. Išsukite varžtą iš vidinio bloko apatinio kairiojo kampo.
2. Atidarykite priekines duris.
3. Nuimkite elektroninio valdymo bloko dangtelį.


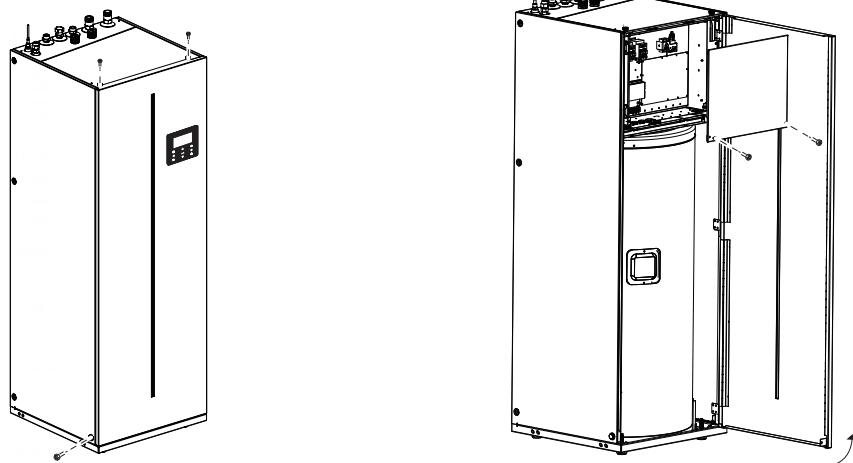


7-2 pav.

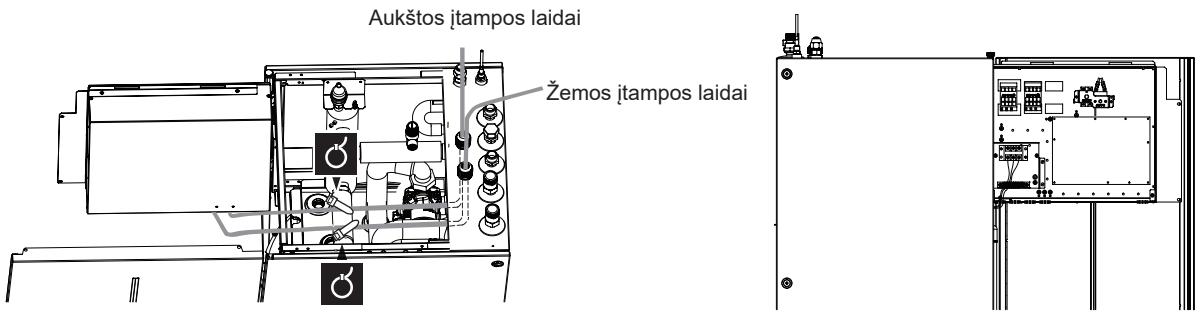

7-3 pav.

7.5 Pagrindinio maitinimo šaltinio prijungimas

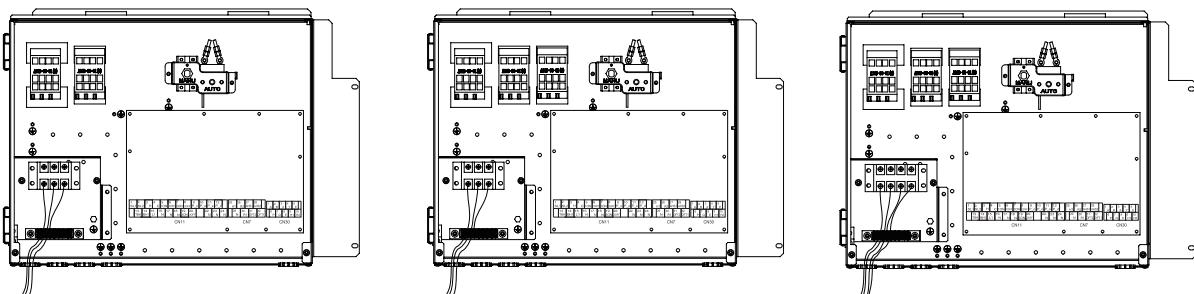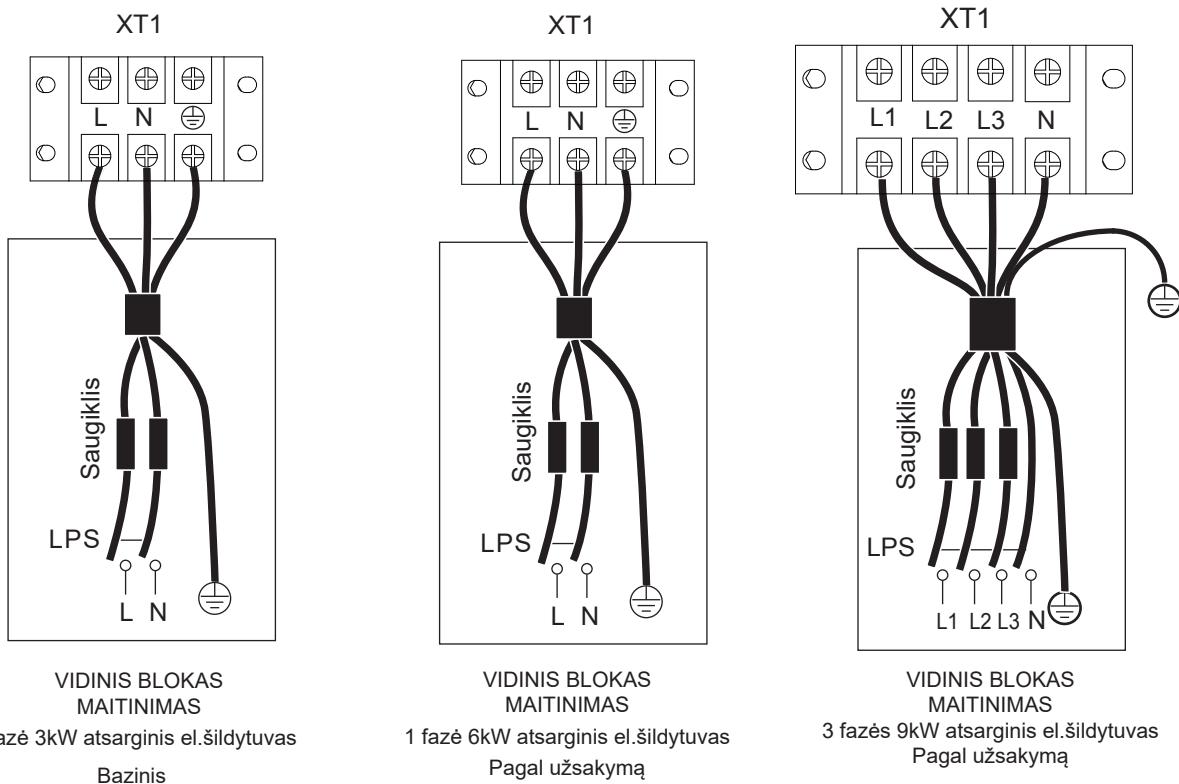


Blokas	3kW-1F	6kW-1F	9kW-3F
Laidų skerspjūvis (mm ²)	4.0	6.0	4.0

- Nurodytos vertės yra didžiausios (tikslios vertės pateikiamos elektros duomenyse).

PASTABA

Ižeminimo grandinės pertraukiklis turi būti 30mA (<0,1s) greitaeigis jungiklis. Lankstus laidas turi atitinkti 60245IEC (H05VV-F) standartus.

7.6 Kitų komponentų prijungimas

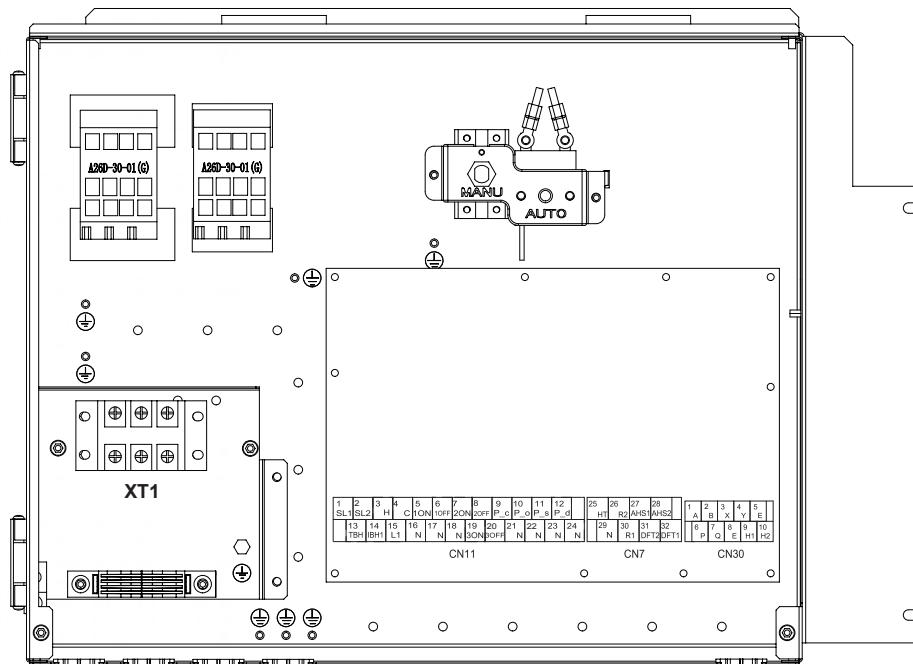

Kodas	Jungjama prie
1 SL1	Saulės modulio įvesties signalas
2 SL2	
3 H	Kambario termostato įvestis (aukštos įtampos)
4 C	
15 L1	
5 1ON	SV1(3-eigis vožtuvas) (prijungtas gamykloje)
6 1OFF	
16 N	
7 2ON	SV2(3-eigis vožtuvas)
8 2OFF	
17 N	
9 P_c	2 zonos siurblys
21 N	
10 P_o	Antrinio kontūro siurblys /1 zonos siurblys
22 N	
11 P_s	Saulės kontūro siurblys
23 N	
12 P_d	Karšto vandens recirkuliacijos siurblys
24 N	
13 TBH	Negalimas
16 N	
14 IBH1	Vidinio bloko el. šildytuvas 1
17 N	
18 N	
19 3ON	SV3(3-eigis vožtuvas)
20 3OFF	

Kodas	Jungjama prie
26 R2	Signalinė lemputė, kad kompresorius veikia (tiekiama atskirai)
30 R1	
31 DFT2	Signalinė lemputė, kad atsildymo režimas veikia (tiekiama atskirai)
32 DFT1	
25 HT	El. šildymo kabelis išorinis (tiekiamas atskirai)
29 N	
27 AHS1	
28 AHS2	Negalimas


Kodas	Jungjama prie
1 A	Laidinis valdiklis (prijungtas gamykloje)
2 B	
3 X	
4 Y	
5 E	
6 P	
7 Q	Išorinis blokas
8 E	
9 H1	
10 H2	Lygiagrečiai jungiamas įrenginys

Prievadas siunčia valdymo signalą apkrovai. Yra dvių rūšių valdymo signalų prievadai:

1 tipas – „sausas kontaktas“ be įtampos.


2 tipas - prievadas siunčia signalą su 220 V įtampa. Jei apkrovos srovė yra <0,2A, apkrovą galima tiesiogiai prijungti prie prievado. Jei apkrovos srovė yra ≥ 0,2 A, apkrovos prijungimui reikalingas kintamosios srovės kontaktorius.

7.6.1 komunikacinio laido prijungimas prie išorinio bloko



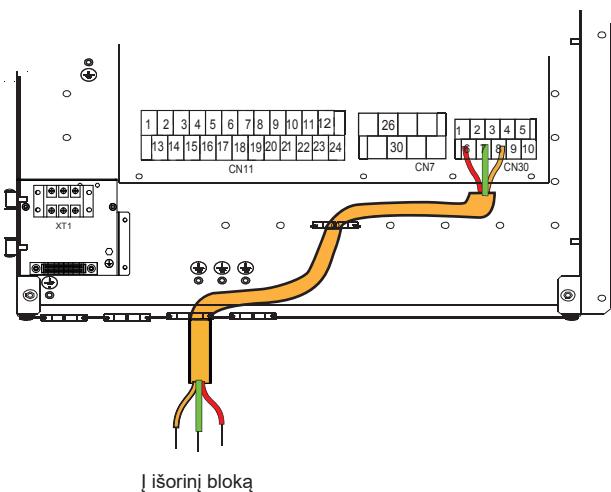



7.6.3 Kambario termostatui (žemos įtampos):

Yra trys termostatų laidų prijungimo būdai (kaip parodyta paveikslėliuose) ir tai priklauso nuo sistemos tipo.

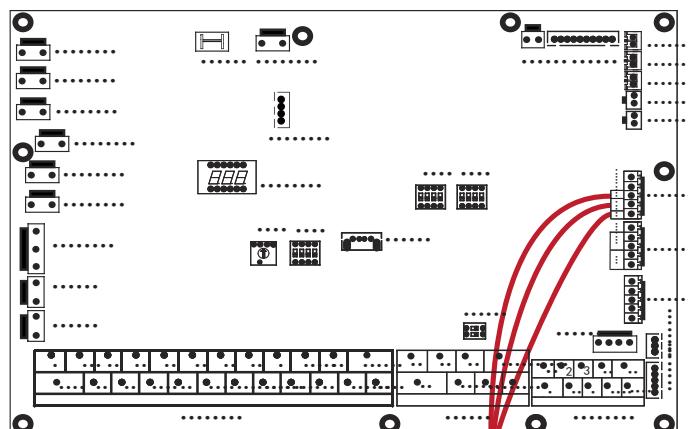

7.6.2 Nuotoliniam išjungimui

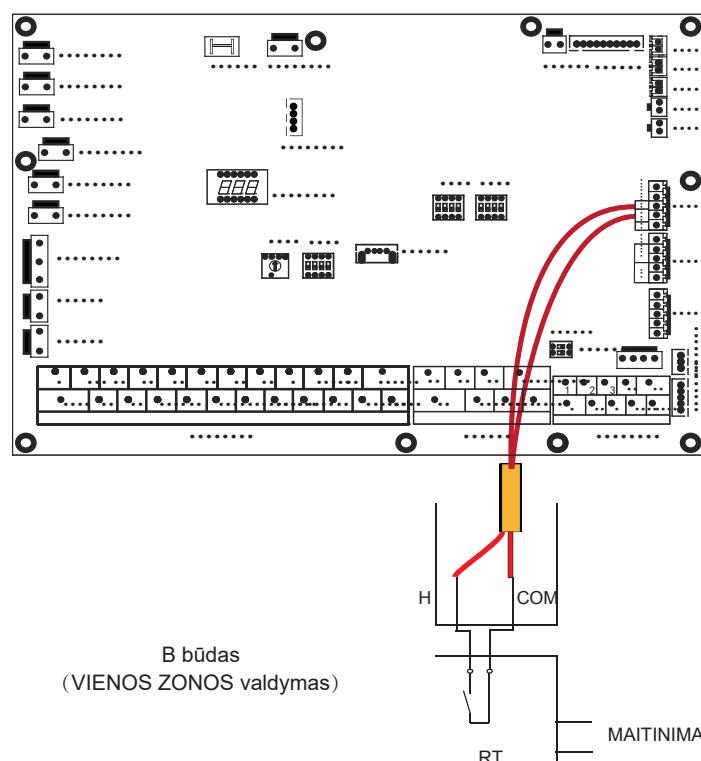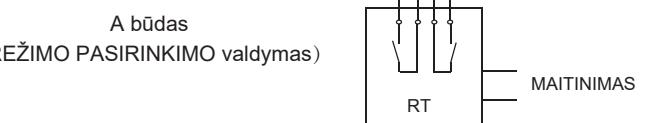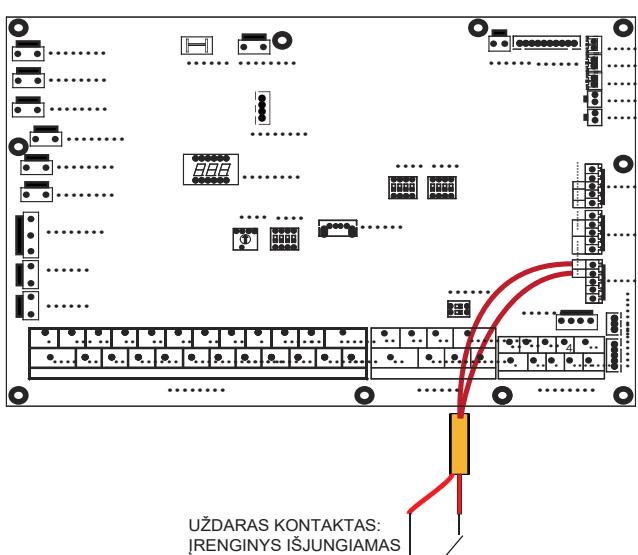

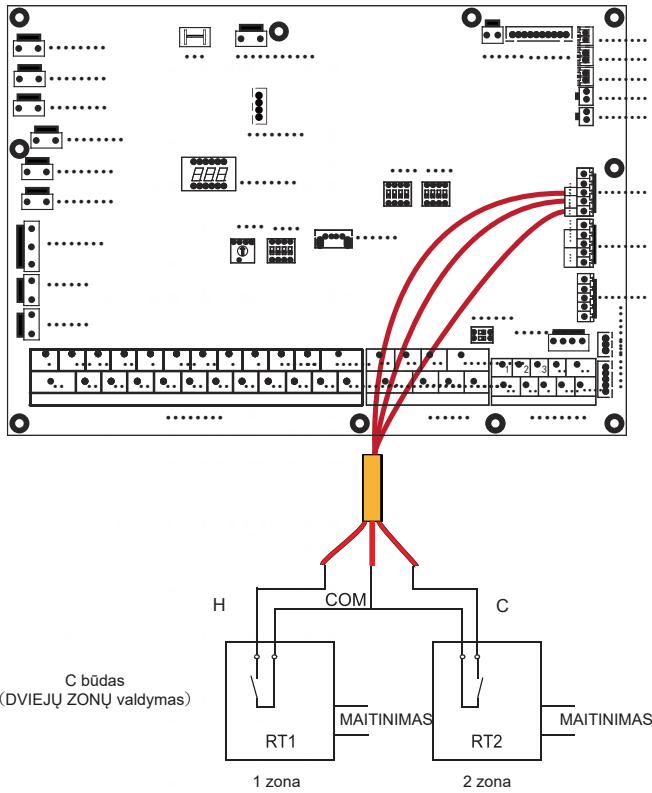

RT1=1# Kambario termostatas

RT2=2# Kambario termostatas

- A būdas (REŽIMO PASIRINKIMO valdymas)**
Kambario termostatas (KT) gali atskirai valdyti šildymą ir vésinimą, kaip ir 4-ių vamzdžių ventiliatorinio konvektorius valdiklis. Kai vidinis blokas prijungtas prie išorinio temperatūros reguliatoriaus, „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „MODE SET“. A.1 Kai tarp CL ir COM jungčių yra 12VDC įtampa, įrenginys veikia vésinimo režimu.
A.2 Kai tarp HT ir COM jungčių yra 12VDC įtampa, įrenginys veikia šildymo režimu.
A.3 Kai tarp CL-COM ir HT-COM jungčių yra 0VDC įtampa, įrenginys nustojta veikti šildymo ir vésinimo režimu.
A.4 Kai tarp CL-COM ir HT-COM jungčių yra 12VDC įtampa, įrenginys veikia vésinimo režimu.

B būdas (VIENOS ZONOS valdymas)

KT siunčia signalą į įrenginį „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „ONE ZONE“. B.1 Kai tarp HT ir COM jungčių yra 12VDC įtampa, įrenginys išjungia.

B.2 Kai tarp HT ir COM jungčių yra 0VDC įtampa, įrenginys išsijungia.

C būdas (DVIEJŲ ZONŲ valdymas)

Jei prie vidinio bloko yra prijungti du kambario termostatai, „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „DOUBLE ZONE“.

C.1 Kai tarp HT ir COM jungčių yra 12VDC įtampa - įjungama 1-a zona, kai yra 0VDC 1-a zona išjungama.

C.2 Kai tarp CL ir COM jungčių yra 12VDC įtampa - įjungama 2-a zona priklausomai nuo nustatytos temperatūrinės kreivės. Kai tarp CL ir COM yra 0VDC 2-a zona išjungama.

C.3 Kai tarp HT-COM ir CL-COM nustatoma 0VDC, įrenginys išsijungia.

C.4 Kai tarp HT-COM ir CL-COM nustatoma 12VDC, abi zonas 1-a ir 2-a išjungia.

PASTABA


- Termostato instalacija turėtų atitinkti vartotojo sąsajos nustatymus. Žr. „ROOM THERMOSTAT“ (KAMBARIO TERMOSTATAS).
- Įrenginio ir kambario termostato maitinimas turi būti prijungtas prie tos pačios linijos.
- Vidaus temperatūros jutiklio Ta negalima nustatyti galiojančiu kai ROOM THERMOSTAT yra nustatytas į NO
- 2 zona gali veikti tik šildymo režimu. Kai vartotojo sąsajoje nustatytas vésinimo režimas, o 1 zona yra išjungta, „CL“ kontaktas 2 zonoje užsidaro, sistema išlieka išjungta. Montuojant, 1 ir 2 zonų termostatų laidai privalo būti sujungti teisingi.

a) Procedūra

- Prijunkite laidus prie atitinkamų gnybtų, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Patikimai pritvirtinkite laidus.

7.6.4 Išmaniajam tinklui (Smart grid):

Įrenginys turi išmaningojo tinklo palaikymo funkciją, yra du prievedai PCB plokštėje, SG signalo ir EVU signalo pajungimui (SG yra miesto elektros tinklai, ir EVU nemokama elektra - saulės kolektoriai ir kt.):

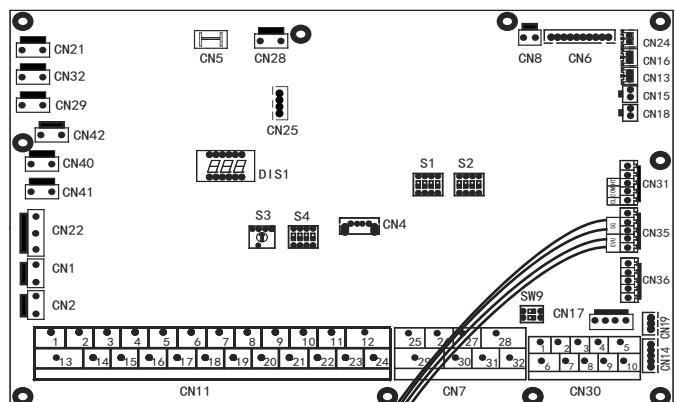


1. Kai EVU ir SG signalai įjungti ir karšto vandens ruošimo (KVR) režimas nustatytas galiojančiu („enabled“), šilumos siurblys ir IBH veiks KVR režime tuo pačiu metu automatiškai. Kai T5≥Min(T5S +3,60) KVR režimas persijungs į vésinimo/šildymo režimą. (T5S yra nustatytoji temperatūra).

2. Kai EVU signalas įjungtas, o SG signalas išjungtas ir karšto vandens režimas nustatytas galiojančiu („enabled“) ir KVR režimas įjungtas, šilumos siurblys ir IBH veiks KVR režime automatiškai, kai T5≥Min(T5S +3,60) KVR režimas persijungs į vésinimo/šildymo režimą. (T5S yra nustatytoji temperatūra).

3. Kai EVU signalas išjungtas, o SG signalas įjungtas, įrenginys veikia normaliu režimu.


4. Kai EVU ir SG signalai išjungti, įrenginys veikia sekančiai: įrenginys neveiks karšto vandens ruošimo režime (DHW), o IBH yra negaliojantis, dezinfekavimo funkcija negaliojanti. Maksimalus vésinimo/šildymo veikimo laikas yra toks koks nustatytas „SG RUNNING TIME“, tada įrenginys bus išjungtas.

7.6.5 Antrinio kontūro (1 zonas) cirk.siurbliui P_o:

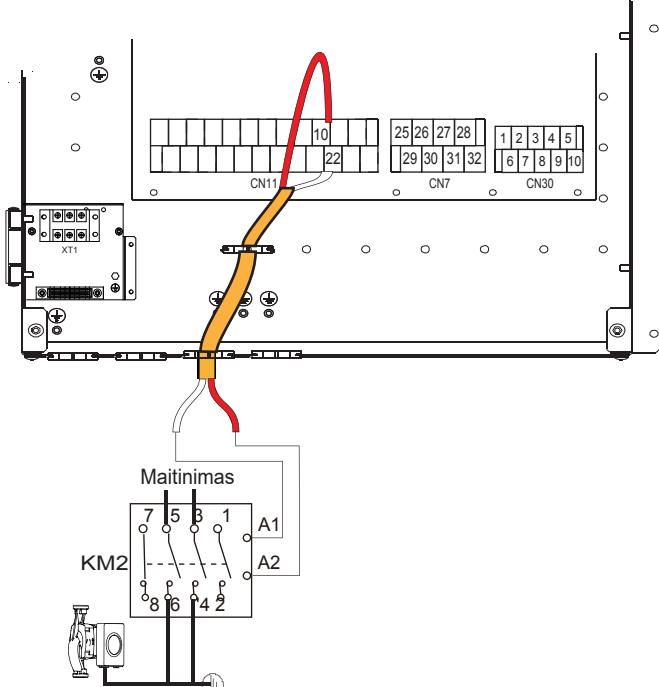

Įtampa	220-240VAC
Maksimali darbinė srovė A)	0.2
Laidų skerspjūvis (mm ²)	0.75
Valdymo signalo jungties tipas	2 tipas

7.6.7 Karšto vandens recirkuliacijos siurbliui P_d

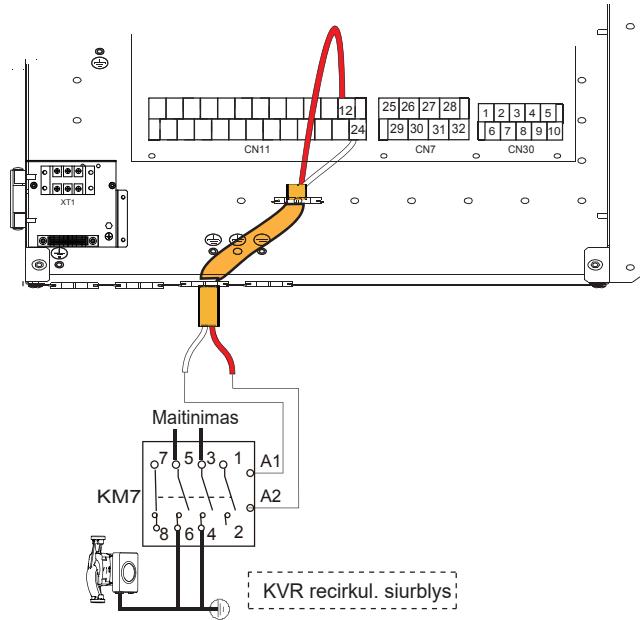


Įtampa	220-240VAC
Maksimali darbinė srovė (A)	0.2
Laidų skerspjūvis (mm ²)	0.75
Valdymo signalo jungties tipas	2 tipas


a) Procedūra

- Prijunkite laidus prie atitinkamų gnybtų, kaip parodyta paveiksle.
- Patikimai pritvirtinkite laidus.


7.6.6 Antros zonas cirkuliaciniam siurbliui P_c

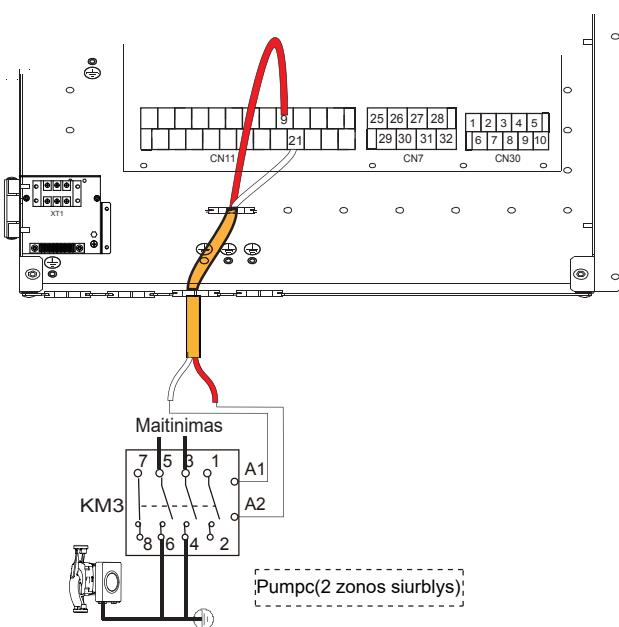


7.6.8 Trieigiui vožtuvui SV2

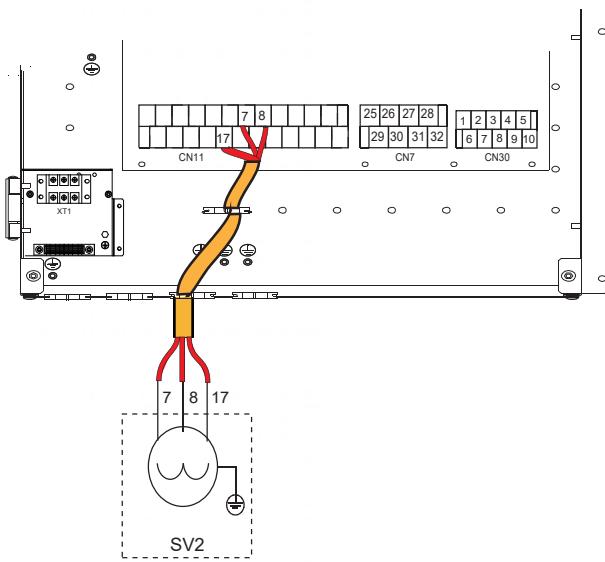


7.6.9 Trieigiui vožtuvui SV3

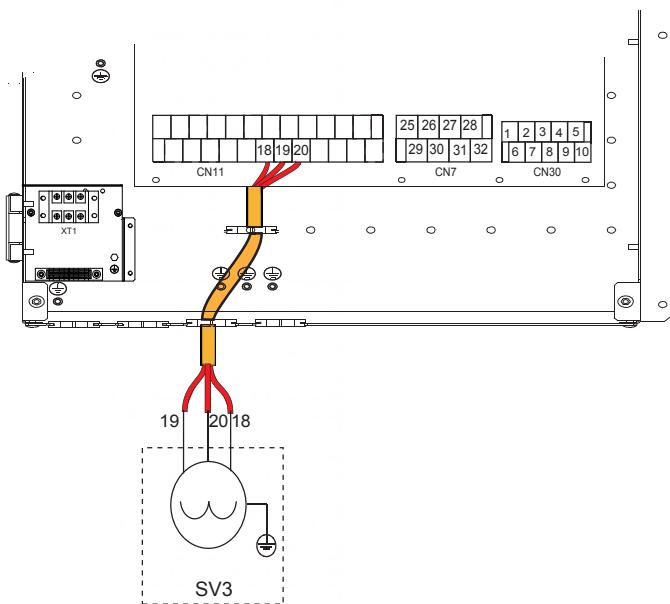

7.6.10 Atitirpinimo signalo išvesčiai

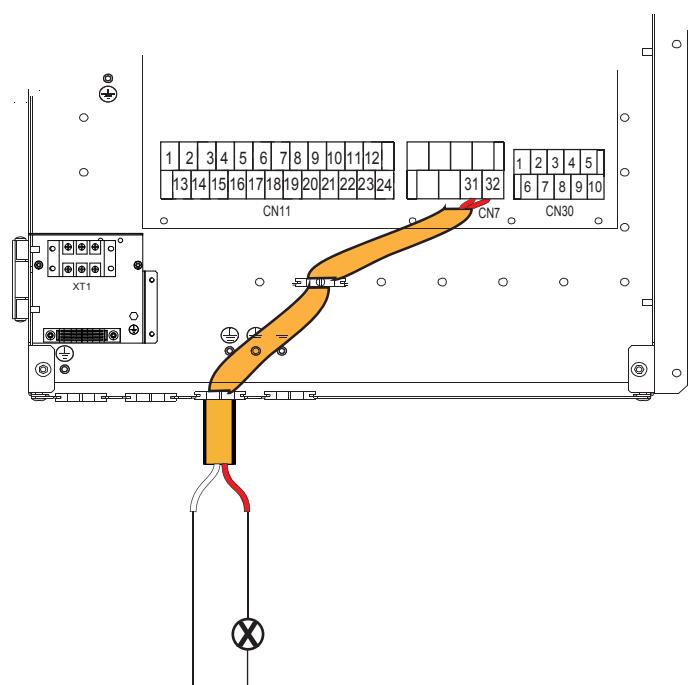

7.6.11 Įrenginio veikimo būsenos išvesčiai

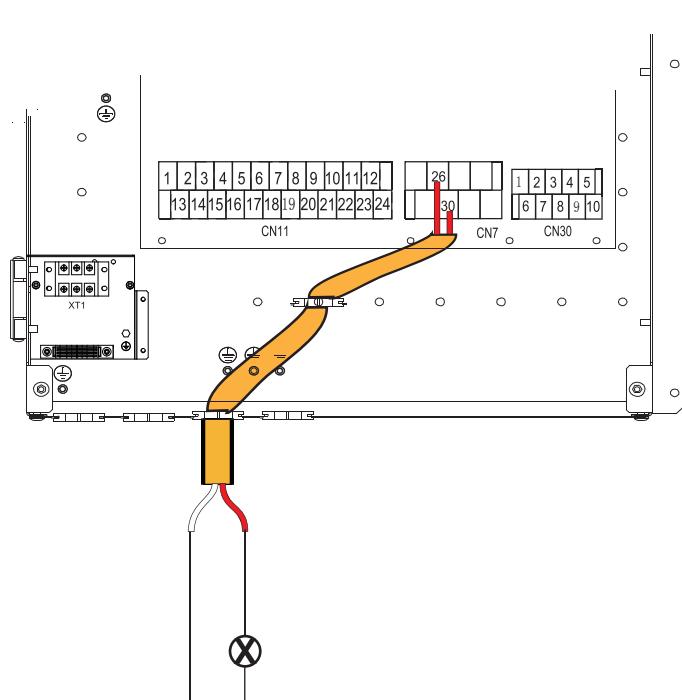

7.6.12 Kambario termostatui (aukštos įtampos):






1 tipo kambario termostatas (aukštos įtampos): „3“ ir „4“ jungtys tiesiogiai netiekia įtampos termostatui. „15 L1“ jungtis tiekia 230V įtampa termostatui.

2 tipo kambario termostatas (žemos įtampos): Jungtys tiesiogiai tiekia darbinę įtampą termostatui.

PASTABA

Yra du prijungimo būdai, priklausantys nuo kambario termostato tipo.

Kambario termostatas 1 tipo (aukštos įtampos):

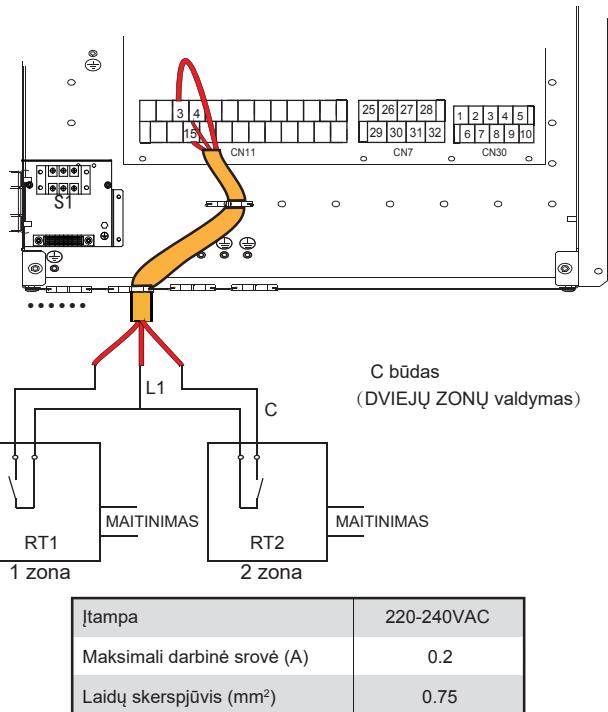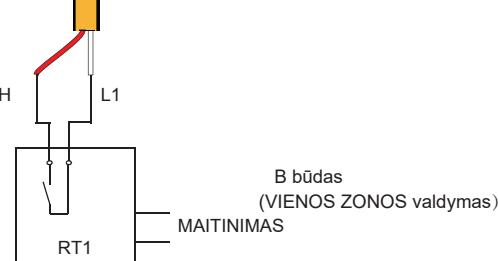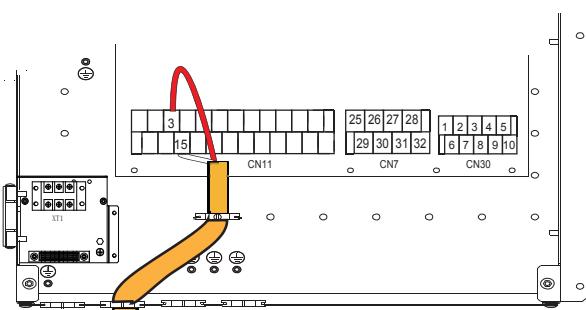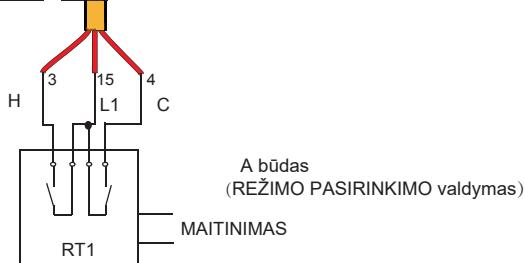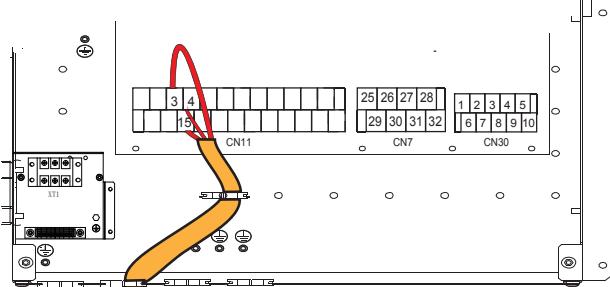

Yra trys termostatų laidų prijungimo būdai (kaip aprašyta aušščiau esančiuose paveikslėliuose) ir tai priklauso nuo sistemos tipo.

A būdas (REŽIMO PASIRINKIMO valdymas)

Kambario termostatas (KT) gali atskirai valdyti šildymą ir vésinimą, kaip ir 4-ių vamzdžių ventiliatorinio konvektoriaus valdiklis. Kai vidinis blokas prijungtas prie išorinio temperatūros regulatoriaus, „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „MODE SET“.

A.1 Kai tarp C ir L1 jungčių yra 230VAC įtampa, įrenginys veikia vésinimo režimu.

A.2 Kai tarp H ir L1 jungčių yra 230VAC įtampa, įrenginys veikia šildymo režimu.

A.3 Kai tarp C-L1 ir H-L1 jungčių yra 0VAC įtampa, įrenginys nustoja veikti šildymo ir vésinimo režimu.

A.4 Kai tarp C-L1 ir H-L1 jungčių yra 230VAC įtampa, įrenginys veikia vésinimo režimu.

B būdas (VIENOS ZONOS valdymas)

KT siunčia signalą į įrenginį. „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „ONE ZONE“.

B.1 Kai tarp H ir L1 jungčių yra 230VAC įtampa, įrenginys išjungia.

B.2 Kai tarp H ir L1 jungčių yra 0VAC įtampa, įrenginys išjungia.

C būdas (DVIEJŲ ZONŲ valdymas)

Jei prie vidinio bloko yra prijungti du kambario termostatai, „SERVICEMAN“ vartotojo sąsajoje nustatykite „ROOM THERMOSTAT“ į „DOUBLE ZONE“.


C.1 Kai tarp H ir L1 jungčių yra 230VAC įtampa - įjungiamā 1-a zona, kai yra 0VAC 1-a zona išjungiamā.

C.2 Kai tarp C ir L1 jungčių yra 230VAC įtampa - įjungiamā 2-a zona priklausomai nuo nustatyto temperatūrinės kreivės. Kai tarp C ir L1 yra 0VAC 2-a zona išjungiamā.

C.3 Kai tarp H-L1 ir C-L1 nustatoma 0VAC, įrenginys išjungia.

C.4 Kai tarp H-L1 ir C-L1 nustatoma 230VAC, abi zonas 1-a ir 2-a išjungia.

7.6.13 Saulės energijos modulio signalui

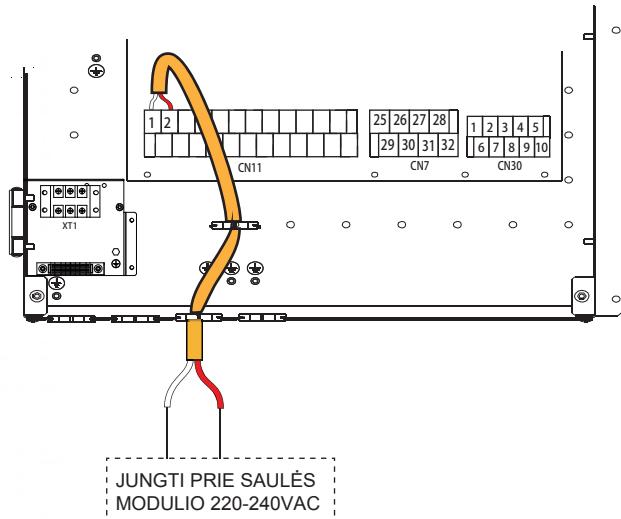

Įtampa	220-240VAC
Maksimali darbinė srovė (A)	0.2
Laidų skerspjūvis (mm ²)	0.75

8 PALEIDIMAS IR KONFIGŪRACIJA

Montuotojas turėtų sukonfigūruoti įrenginį taip, kad jis atitiktų montavimo aplinką (klimatą, įdiegtas parinktis ir kt.) ir vartotojo poreikius.

⚠️ ISPĖJIMAS

Svarbu, kad visą šio skyriaus informaciją montuotojas perskaitytų nuosekliai ir kad sistema būtų sukonfigūruota tinkamai.

8.1 Pradinis paleidimas esant žemai lauko temperatūrai

Pradinio paleidimo metu esant žemai vandens temperatūrai svarbu, kad vanduo būtų šildomas palaipsniui. To nepadarius, dėl greito temperatūros pokyčio betoninės grindys gali ižtrūkti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su atsakingu betono liejimo rangovu.

Žemiausią tiekiamo vandens nustatyta temperatūra galima sumažinti 25°C - 35°C ribose, Žr. FOR SERVICEMAN – SPECIAL FUNCTION.

8.2 Patikrinimai prieš įrangos paleidimą

Patikrinimai prieš pradinį paleidimą.

PAVOJUS

Prieš atlikdami kokius nors pajungimus, išjunkite įrenginio maitinimo šaltinį.

Sumontavę įrenginį, prieš įjungdami automatinį jungiklį, patikrinkite šiuos punktus:

- Elektros instaliacija. Įsitikinkite, kad elektros instalacija tarp elektros skydo ir įrenginio bei vožtuvų (jei sumontuoti), įrenginio ir kambario termostato (jei sumontuotas), įrenginio ir buitinio karšto vandens talpos bei įrenginio ir atsarginio el. šildytuvo modulio buvo atlikti tinkamai vadovaujantis elektrinėmis schemomis ir vietiniai įstatymais bei teisės aktais pagal aprašytas instrukcijas, pateiktas **7 skyriuje ELEKTROS INSTALACIJA**
- Saugikliai, automatiniai jungikliai ar apsaugos įtaisai. Patikrinkite, ar saugikliai ir ar vietoje sumontuoti apsaugos įtaisai yra tokio dydžio ir tipo, kaip nurodyta **7.3 skyriuje „Reikalavimai saugos įtaisams“**. Įsitikinkite, kad saugikliai ar apsaugos įtaisai nebuvo apeiti.
- Atsarginio el. šildytuvo automatinis jungiklis. Nepamirškite įjungti atsarginio el. šildytuvo automatinį jungiklį elektros skyde (tai priklauso nuo atsarginio el. šildytuvo tipo). Žr. elektrinę schemą.
- KVR talpos papildomo el. šildytuvo automatinis jungiklis. Nepamirškite įjungti KVR talpos papildomo el. šildytuvo automatinio jungiklio (galioja tik įrenginiams, prie kurių įmontuota karšto vandens talpa).
- Įžeminimas. Įsitikinkite, kad įžeminimo laidai buvo tinkamai prijungti ir įžeminimo gnybtai yra priveržti.
- Vidaus instaliacija. Vizualiai patikrinkite, ar jungiklių dėžėje néra laisvų jungčių ar pažeistų komponentų.
- Montavimas. Patikrinkite, ar įrenginys tinkamai sumontuotas, kad įrenginio paleidimo metu išvengtumėte nenormalaus triukšmo ir vibracijos.
- Pažeista įranga. Patikrinkite, ar įrenginio viduje néra pažeistų komponentų ar suspaustų vamzdžių.
- Šaldymo agento nuotekis. Patikrinkite, ar įrenginio viduje néra šaldymo agento nuotekio. Jei nuotekis yra, kreipkitės į vietinį pardavėją.
- Maitinimo įtampa. Patikrinkite maitinimo įtampa elektros skyde, ji turi atitikti įtampą, nurodytą įrenginio identifikavimo etiketėje.
- Automatinis nuorinimo vožtuvas. Įsitikinkite, kad automatinis nuorintojas atidarytas (bent 2 pilni apsisukimai).
- Uždarymo ventilių. Įsitikinkite, kad uždarymo ventilių yra visiškai atidaryti.

8.3 Įrangos nustatymai

Įrenginys turėtų būti nustatyta taip, kad atitiktų montavimo aplinką (klimatą, jdiegtas parinktis ir kt.) ir vartotojo poreikius. Galimi keli sistemos parametrų nustatymai. Šiuos nustatymus galima pasiekti ir programuoti per vartotojo sąsają „FOR SERVICEMAN“.

Įrenginio įjungimas

Įjungus įrenginį, inicijuojant vartotojo sąsają rodoma „1% ~ 99%“. Šio proceso metu negalima valdyti vartotojo sąsajos.

Procedūra

Norédami pakeisti vieną ar daugiau sistemos parametrų, atlikite šiuos veiksmus.

PASTABA

Laidiniamo valdiklyje (vartotojo sąsajoje) temperatūros vertės nurodomos °C.




Klavisi	Funkcijos
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Eikite į meniu sistemą (pagrindiniame lange)
◀▶▼▲	<ul style="list-style-type: none"> Naršykite žymekliu ekrane Naršykite meniu sistemoje Reguliuokite nustatymus
ON/OFF	<ul style="list-style-type: none"> Ijunkite / išjunkite patalpų šildymo / vėsinimo arba karšto vandens ruošimo režimą Meniu sistemoje ijunkite / išjunkite funkcijas
BACK	<ul style="list-style-type: none"> Grižkite į meniu aukštesnį lygi
UNLOCK	<ul style="list-style-type: none"> Ilgai spauskite norédami atrakinti / užrakinti valdiklį Atrakinkite / užrakinkite kai kurias funkcijas, pvz., „Karšto vandens temperatūros reguliavimas“
OK	<ul style="list-style-type: none"> Eikite į kitą žingsnį, kai meniu sistemoje programuojate grafiką; Patvirtinkite pasirinkimą, kurį norite įvesti meniu sistemos submeniu.

8.4 Apie FOR SERVICEMAN




"FOR SERVICEMAN" skirtas montuotojų parametrų nustatymui.

- Sistemos komponentų nustatymas.
- Parametru nustatymas.

Kaip patekti į FOR SERVICEMAN
Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN.
Paspauskite OK:

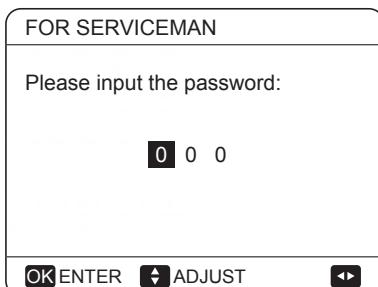

Spauskite ◀ ▶ navigavimui ir ▼ ▲ skaitmeninės vertės reguliavimui. Paspauskite OK. Slaptažodis yra 234. Įvedus slaptažodį bus rodomi šie puslapiai:

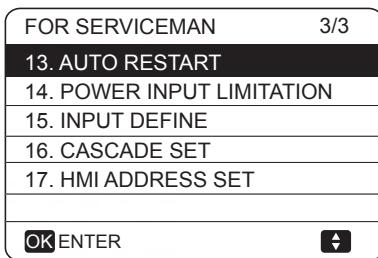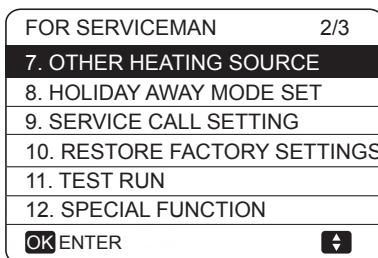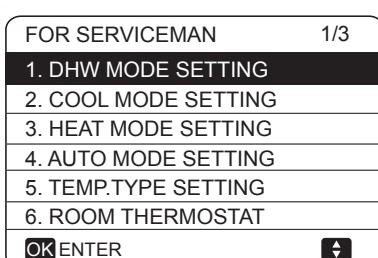

Norėdami pereiti į submeniu, paspauskite ▼ ▲ ir naudokite OK.

8.4.1 KARŠTO VANDENS REŽIMO NUSTATYMAS

DHW = karštas būtinis vanduo

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 1. DHW MODE SETTING (KARŠTO VANDENS REŽIMO NUSTATYMAS).

Paspauskite OK. Bus rodomi šie puslapiai:

1 DHW MODE SETTING	1/5
1.1 DHW MODE	YES
1.2 DISINFECT	YES
1.3 DHW PRIORITY	YES
1.4 DHW PUMP	YES
1.5 DHW PRIORITY TIME SET	NON
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>

1 DHW MODE SETTING	2/5
1.6 dT5_ON	5 °C
1.7 dT1S5	10°C
1.8 T4DHWMAX	43°C
1.9 T4DHWMIN	-10°C
1.10 t_INTERVAL_DHW	5 MIN
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>

1 DHW MODE SETTING	3/5
1.11 dT5_TBH_OFF	5 °C
1.12 T4_TBH_ON	5 °C
1.13 t_TBH_DELAY	30 MIN
1.14 T5S_DI	65°C
1.15 t_DI_HIGHTEMP.	15MIN
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>

1 DHW MODE SETTING	4/5
1.16 t_DI_MAX	210 MIN
1.17 t_DHWHP_RESTRICT	30 MIN
1.18 t_DHWHP_MAX	120 MIN
1.19 DHWPUMP TIME RUN	YES
1.20 PUMP RUNNING TIME	5 MIN
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>

1 DHW MODE SETTING	5/5
1.21 DHW PUMP DI RUN	NON
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>
<input type="button" value="ADJUST"/>	<input type="button" value=""/>

8.4.2 VĖSINIMO REŽIMO NUSTATYMAS

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 2. COOL MODE SETTING (VĖSINIMO REŽIMO NUSTATYMAS).

Paspauskite OK.

Bus rodomi šie puslapiai:

2 COOL MODE SETTING	1/3
2.1 COOL MODE	YES
2.2 t_T4_FRESH_C	2.0HRS
2.3 T4CMAX	43°C
2.4 T4CMIN	20°C
2.5 dT1SC	5°C
	ADJUST

2 COOL MODE SETTING	2/3
2.6 dTSC	2°C
2.7 t_INTERVAL_C	5MIN
2.8 T1SetC1	10°C
2.9 T1SetC2	16°C
2.10 T4C1	35°C
	ADJUST

2 COOL MODE SETTING	3/3
2.11 T4C2	25°C
2.12 ZONE1 C-EMISSION	FCU
2.13 ZONE2 C-EMISSION	FLH
	ADJUST

8.4.3 ŠILDYMO REŽIMO NUSTATYMAS

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 3. HEAT MODE SETTING (ŠILUMOS REŽIMO NUSTATYMAS). Spauskite OK. Bus rodomi šie puslapiai:

3 HEAT MODE SETTING	1/3
3.1 HEAT MODE	YES
3.2 t_T4_FRESH_H	2.0HRS
3.3 T4HMAX	16°C
3.4 T4HMIN	-15°C
3.5 dT1SH	5°C
	ADJUST

3 HEAT MODE SETTING	2/3
3.6 dTSH	2°C
3.7 t_INTERVAL_H	5MIN
3.8 T1SetH1	35°C
3.9 T1SetH2	28°C
3.10 T4H1	-5°C
	ADJUST

3 HEAT MODE SETTING	3/3
3.11 T4H2	7°C
3.12 ZONE1 H-EMISSION	RAD.
3.13 ZONE2 H-EMISSION	FLH
3.14 t_DELAY_PUMP	2MIN
	ADJUST

8.4.4 AUTOMATINIO REŽIMO NUSTATYMAS

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 4. AUTO MODE SETTING (AUTO REŽIMO NUSTATYMAS). Spauskite OK, bus rodomi šie puslapiai:

4 AUTO. MODE SETTING	
4.1 T4AUTOCMIN	25°C
4.2 T4AUTOHMAX	17°C
	ADJUST

8.4.5 TEMPERATŪROS TIPO NUSTATYMAS

Apie TEMPERATŪROS TIPO NUSTATYMA

TEMPERATŪROS TIPO NUSTATYMAS (TEMP. TYPE SETTING) naudojamas pasirinkti ar šilumos siurblio įjungimui / išjungimui valdyti naudojama į sistemą tiekiamo vandens temperatūra ar kambario temperatūra.

Kai KAMBARIO TEMPERATŪRA (ROOM TEMP.) yra įjungta, tikslinė tiekamo vandens temperatūra bus apskaičiuojama pagal iš anksto nustaytas temperatūrines kreives.

Kaip patekti į TEMPERATŪROS TIPO NUSTATYMA (TEMP. TYPE SETTING)

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 5. TEMP. TYPE SETTING (TEMPERATŪROS TIPO NUSTATYMAS). Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

5 TEMP. TYPE SETTING	
5.1 WATER FLOW TEMP.	YES
5.2 ROOM TEMP.	NON
5.3 DOUBLE ZONE	NON
	ADJUST

Nustačius WATER FLOW TEMP. (TIEKIAMO VANDENS TEMPERATŪRA) į YES (TAIP), arba tik C(KAMBARIO TEMPERATŪRA) į YES (TAIP), bus rodomi šie langai.

01-01-2018	23:59	↑13°
	ON	
35 °C		38 °C

tik VANDENS SRAUTO TEMPERATŪRA (WATER FLOW TEMP.) nustačius į YES

01-01-2018	23:59	↑13°
	ON	
23.5 °C		38

tik KAMBARIO TEMPERATŪRA (ROOM TEMP.) nustačius į YES

Nustačius TIEKIAMO VANDENS TEMPERATŪRA (WATER FLOW TEMP.) ir KAMBARIO TEMPERATŪRA (ROOM TEMP.) į YES (TAIP), o tuo metu DOUBLE ZONE (DVIGUBA ZONA) nustačius į NON (NE) arba YES (TAIP), bus rodomi šie langai:

01-01-2018	23:59	↑13°	01-01-2018	23:59	↑13°
	ON			ON	
35 °C		38 °C	23.5 °C		

Pagrindinis langas (1-a zona)

Papildomas langas (2-a zona) (galioja DVIGUBA ZONA)

Šiuo atveju 1-os zonos nustatymo vertė yra T1S, 2 zonos nustatymo vertė yra T1S2 (atitinkama T1S2 apskaičiuojama pagal temperatūrines kreives).

Jei DVIGUBĄ ZONĄ nustatysite į TAIP, o KAMBARIO TEMP. į NE, tuo tarpu TIEKIAMO VANDENS TEMPERATŪRA bus nustatyta TAIP arba NE, bus rodomi šie langai:

01-01-2018	23:59	↑13°	01-01-2018	23:59	↑13°
	ON			ON	
35 °C		38 °C	35 °C		

Pagrindinis langas (1-a zona)

Papildomas langas (2-a zona)

Šiuo atveju 1 zonos nustatymo vertė yra T1S, 2 zonos nustatymo vertė yra T1S2.

DVIGUBĄ ZONĄ ir KAMBARIO TEMPERATŪRĄ nustačius į TAIP, tuo tarpu TIEKIAMO VANDENS TEMPERATŪRĄ nustačius TAIP arba NE, bus rodomas šis langas:

01-01-2018 23:59 ↑13°		01-01-2018 23:59 ↑13°	
	ON		ON
23 °C		38 °C	23.5 °C

Pagrindinis langas (1-a zona)

Papildomas langas (2-a zona) (galioja DVIGUBA ZONA)

Šiuo atveju 1-os zonos nustatymo vertė yra T1S, 2-os zonos nustatymo vertė yra T1S2 (atitinkama T1S2 apskaičiuojama pagal temperatūrines kreives.)

8.4.6 KAMBARIO TERMOSTATAS

Apie KAMBARIO TERMOSTATĄ (ROOM THERMOSTAT)

Funkcija KAMBARIO TERMOSTATAS naudojama nustatyti ar sistemoje yra kambario termostatas.

KAMBARIO TERMOSTATO nustatymas

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 6. ROOM THERMOSTAT (KAMBARIO TERMOSTATAS). Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

6 ROOM THERMOSTAT	
6.1 ROOM THERMOSTAT	NON
	ADJUST

PASTABA

ROOM THERMOSTAT = NON - néra kambario termostato.

ROOM THERMOSTAT = MODE SET - kambario termostato instalacija turėtų atitiki A būdą.

ROOM THERMOSTAT = ONE ZONE - kambario termostato instalacija turėtų atitiki B būdą.

ROOM THERMOSTAT = DOUBLE ZONE - kambario termostato instalacija turi atitiki C būdą (žr. 7.6 "Kitų komponentų prijungimas".)

8.4.7 KITAS ŠILDYMO ŠALTINIS

KITAS ŠILDYMO ŠALTINIS (OTHER HEATING SOURCE) naudojamas nustatant atsarginio el. šildytuvo, papildomų šildymo šaltinių iš saulės energijos modulio parametrus. Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 7. OTHER HEATING SOURCE (KITAS ŠILDYMO ŠALTINIS). Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

7 OTHER HEATING SOURCE 1/2	
7.1 dT1_IBH_ON	5°C
7.2 t_IBH_DELAY	30MIN
7.3 T4_IBH_ON	-5°C
7.4 dT1_AHS_ON	5°C
7.5 t_AHS_DELAY	30MIN
	ADJUST

7 OTHER HEATING SOURCE 2/2	
7.6 T4_AHS_ON	5°C
7.7 IBH LOCATE	PIPE LOOP
7.8 P_IBH1	0.0kW
7.9 P_IBH2	0.0kW
7.10 P_TBH	2.0kW
	ADJUST

8.4.8 IŠVYKUS ATOSTOGŲ REŽIMO NUSTATYMAS

IŠVYKUS ATOSTOGŲ REŽIMAS (HOLIDAY AWAY) naudojamas į sistemą tiekiamo vandens temperatūrai nustatyti, siekiant išvengti užšalimo atostogų metu. Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 8. HOLIDAY AWAY (IŠVYKUS ATOSTOGŲ) Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

8 HOLIDAY AWAY SETTING	
8.1 T1S_H.A._H	20°C
8.2 T5S_H.A._DHW	20°C
	ADJUST

8.4.9 APTARNAVIMO SKAMBUČIO NUSTATYMAS

Montuotojai gali nustatyti serviso atstovo telefono numerį „SERVICE CALL SETTING“. Jei įrenginys neveikia tinkamai, kreipkitės pagalbos šiuo numeriu. Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > SERVICE CALL SETTING. Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

9 SERVICE CALL SETTING	
PHONE NO.	*****
MOBILE NO.	*****
	CONFIRM
	ADJUST

Norėdami slinkti ir nustatyti telefono numerį, paspauskite ▼ ▲. tMaksimalus telefono skaitmenų skaičius yra 13 skaitmenų, jei telefono numeris ilgesnis nei 12 skaitmenų, įveskite ■, kaip parodyta žemiau:

9 SERVICE CALL
PHONE NO. *****
MOBILE NO. *****
OK CONFIRM ▲ ADJUST ▶

Vartotojo sasajoje rodomas numeris yra jūsų serviso atstovo telefono numeris.

8.4.10 GAMYKLIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS

GAMYKLIŲ NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS (RESTORE FACTORY SETTING) naudojamas atkurti visus vartotojo sasajoje nustatytus parametrus į gamyklinius nustatymus.
Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 10. RESTORE FACTORY SETTINGS (ATKURTI GAMYKLIUS NUSTATYMUS).
Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

10 RESTORE FACTORY SETTINGS
All the settings will come back to factory default.
Do you want to restore factory settings?
NO YES
OK CONFIRM ▶

Spauskite ◀▶ norėdami pereiti žymekliu į YES ir paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

10 RESTORE FACTORY SETTINGS
Please wait...
5%
OK CONFIRM ▶

Po kelių sekundžių visi vartotojo sasajoje nustatyti parametrai bus grąžinti į gamyklinius nustatymus.

8.4.11 BANDOMASIS PALEIDIMAS (TEST RUN)

TEST RUN naudojamas tikrinti vožtuvų, automatinio nuorintojo, cirkuliacinio siurblio, vésinimo, šildymo ir buitinio karšto vandens ruošimo veikimą.

Eikite MENU > FOR SERVICEMAN > 11. TEST RUN (TESTINIS PALEIDIMAS).

Paspauskite OK. Bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN
Active the settings and active the "TEST RUN"?
NO YES
OK CONFIRM ▶

Pasirinkus YES (TAIP), bus rodomi šie langai:

11 TEST RUN
11.1 POINT CHECK
11.2 AIR PURGE
11.3 CIRCULATED PUMP RUNNING
11.4 COOL MODE RUNNING
11.5 HEAT MODE RUNNING
OK ENTER ▶

11 TEST RUN
11.6 DHW MODE RUNNING
OK ENTER ▶

Pasirinkus POINT CHECK, bus rodomi šie langai:

11 TEST RUN	
1/2	
3-WAY VALVE 1	OFF
3-WAY VALVE 2	OFF
PUMP I	OFF
PUMP O	OFF
PUMP C	OFF
ON/OFF	ON/OFF

11 TEST RUN	
2/2	
PUMPSOLAR	OFF
PUMPDHW	OFF
INNER BACKUP HEATER	OFF
TANK HEATER	OFF
3-WAY VALVE 3	OFF
ON/OFF	ON/OFF

Norédami pereiti prie komponentų, kuriuos norite patikrinti, paspauskite ▼▲ ir paspauskite ON/OFF. Pvz., pasirinkus 3-eigį vožtuvą (3 WAY VALVE) ir spaudus ON/OFF, jeigu 3-eigis vožtuvas yra atidarytoje ar uždarytoje padėtyje, tada 3-eigis vožtuvas veikia normaliai, taip pat ir kiti komponentai.

⚠️ ATSARGIAI

Prieš komponentų patikrinimą įsitikinkite, kad KVR talpa ir vandens kontūras yra užpildyti vandeniu ir sistema nuorinta, kitu atveju cirk.siurblys ar atsarginis šildytuvas gali sugesti.

Pasirinkus AIR PURGE (NUORINIMA) ir spaudus OK, bus rodomas sekantis langas:

11 TEST RUN	
Test run is on. Air purge is on.	
OK	CONFIRM

Esant nuorinimo režime, SV1 vožtuvas atsidarys, SV2 užsidarys. Praėjus 60sek., įrenginio vidinis cirk.siurblys (PUMPI) veiks 10 minučių, o srauto jungiklis neveiks. Kai siurblys sustos, SV1 užsidarys ir SV2 atsidarys. Po 60 sek. tiek įrenginio vidinis cirk.siurblys (PUMPI), tiek antrinio kontūro/1-os zonos cirk.siurblys (PUMPO) veiks tol, kol bus gauta kita komanda

Pasirinkus CIRCULATION PUMP RUNNING (CIRKULIACINIO SIURBLIO VEIKIMAS), bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN	
Test run is on. Circulated pump is on.	
OK	CONFIRM

Ijungus cirkuliacinį siurblį, visi veikiantys komponentai sustos. Po 60sek. SV1 vožtuvas atsidarys, o SV2 užsidarys, dar po 60 sekundžių įjungis įrenginio vidinis cirk.siurblys (PUMPI). Praėjus 30sek., jei srauto jungiklis nustato normalų srautą, PUMPI veiks 3 min., po to siurblys sustos 60sek., SV1 užsidarys ir SV2 atsidarys. Praėjus 60sek., veiks tiek PUMPI, tiek PUMPO, po 2 minučių srauto jungiklis patikrins vandens srautą. Jei srauto jungiklis uždarytas 15sek., PUMPI ir PUMPO veiks tol, kol bus gauta kita komanda.

Pasirinkus COOL MODE RUNNING (VÉSINIMO REŽIMO VEIKIMAS), bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN	
Test run is on. Cool mode is on. Leaving water temperature is 15°C.	
OK	CONFIRM

Vėsinimo režimo bandymo metu numatytoji tiekiamo vandens temperatūra yra 7°C. Įrenginys veiks tol, kol tiekiamo vandens temperatūra nukris iki tam tikros vertės arba bus gauta kita komanda.
Pasirinkus HEAT MODE RUNNING (ŠILDYMO REŽIMO VEIKIMAS), bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN
Test run is on. Heat mode is on. Leaving water temperature is 15°C.
OK CONFIRM

Atliekant šildymo režimo testą, numatytoji tiekamo vandens temperatūra yra 35°C. Vidinis papildomas el.šildytuvas (IBH) įsijungs po to, kai kompresorius veiks 10min. Kai IBH paveiks 3 minutes, jis išsijungs, o šilumos siurblys veiks tol, kol tiekiamo vandens temperatūra pakils iki tam tikros vertės arba bus gauta kita komanda.

Pasirinkus DHW MODE RUNNING (KARŠTO VANDENS RUOŠIMO REŽIMO VEIKIMA), bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN
Test run is on. DHW mode is on. Water flow temperature. is 45°C Water tank temperature. is 30°C
OK CONFIRM

Karšto vandens ruošimo režimo bandymo metu numatytoji būtinio karšto vandens temperatūra yra 55°C. Papildomas KVR talpos el.šildytuvas (TBH) įsijungs po to, kai kompresorius veiks 10min.. Vėliau TBH išsijungs po 3min., o šilumos siurblys veiks tol, kol vandens temperatūra pakils iki tam tikros vertės arba bus gauta kita komanda.

Bandomojo testo metu visi mygtukai, išskyrus OK, yra negaliojantys. Jei norite išjungti bandomajį testą, paspauskite OK. Pvz., kai įrenginys veikia nuorinimo režimu, paspaudus OK, bus rodomas šis langas:

11 TEST RUN
Do you want to turn off the test run (AIR PURGE)function?
NO YES
OK CONFIRM

8.4.12 AUTOMATINIS PALEIDIMAS IŠ NAUJO (AUTO RESTART)

AUTO RESTART funkcija naudojama norint nustatyti ar įrenginys pakartotinai automatiškai pasileis pritaikydmas vartotojo sąsajos nustatymus tuo metu, kai energija atstatoma po maitinimo sutrikimo.
Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 13. AUTO RESTART (AUTOMATINIS PALEIDIMAS IŠ NAUJO)

13 AUTO RESTART
13.1 COOL/HEAT MODE YES
13.2 DHW MODE NON
ADJUST

Nutrūkus maitinimui funkcija AUTO RESTART iš naujo paleidžia įrenginį pritaikydama vartotojo sąsajos nustatymus, kai maitinimas atstatomas. Jei ši funkcija yra išjungta, įrenginys iš naujo nepasileidžia.

8.4.13 ĮVADINĖS GALIOS APRIBOJIMAS

ĮVADINĖS GALIOS APRIBOJIMO nustatymas

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 14. POWER INPUT LIMITATION (ĮVESTIES GALIOS APRIBOJIMAS)

14 POWER INPUT LIMITATION
14.1 POWER LIMITATION 0
ADJUST

8.4.14 ĮVESTIES APIBRĖŽTIS (INPUT DEFINE)

ĮVESTIES APIBRĖŽTIES nustatymas

Eikite į MENU > FOR SERVICEMAN > 15. INPUT DEFINE (ĮVESTIES APIBRĖŽTIS)

15 INPUT DEFINE
15.1 ON/OFF(M1M2) REMOTE
15.2 SMARTGRID NON
15.3 T1b(Tw2) NON
15.4 Tbt1 NON
15.5 Tbt2 NON
ADJUST

15 INPUT DEFINE
15.6 Ta HMI
15.7 Ta-adj -2°C
15.8 SOLAR INPUT NON
15.9 F-PIPE LENGTH < 10m
15.10 RT/Ta_PCB NON
ADJUST

Spauskite **◀ ▶** perėjimui žymekliu į YES (TAIP) ir paspauskite OK. Bandomasis paleidimas išsijungs.

15 INPUT DEFINE	
15.11 PUMP SILENT MODE	NO
◀	◀
▶	▶

9 BANDOMASIS PALEIDIMAS IR GALUTINIAI PATIKRINIMAI

Montuotojas privalo patikrinti, ar po sumontavimo įrenginys veikia tinkamai.

9.1 Galutiniai patikrinimai

Prieš įjungdami įrenginį, perskaitykite šias rekomendacijas:

- Atlikę visus montavimo darbus ir visus būtinus nustatymus, uždarykite visus prieinius įrenginio skydus ir uždékite įrenginio dangtį.
- Elektroninio bloko aptarnavimo skydelį techninės priežiūros tikslais gali atidaryti tik licencijuotas elektrikas.

9.2 Bandomasis paleidimas (rankinis)

Jei reikia, patikrinimui ar tinkamai nuorinta sistema, ar tinkamai veikia šildymas, vésinimas ir karšto vandens ruošimas, montuotojas bet kuriuo metu rankiniu būdu gali atlikti bandomajį paleidimą, žr. 9.5.11 „Bandomasis paleidimas“.

10 APTARNAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

Norint užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, reguliarai reikia atlikti periodines įrenginio ir lauko instalacijos apžiūras ir patikrinimus.

Šią priežiūrą turi atlikti jūsų vietinis technikas.

Kvalifikuotas asmuo bent kartą per metus turi atlikti šiuos patikrinimus:

- Vandens slėgis
Patikrinkite vandens slėgi sistemoje, jei jis yra mažesnis nei 1 bar, papildykite sistemą.
- Vandens filtras
Išvalykite vandens filtru.
- Apsauginis vožtuvas
Pasukdami juodą vožtuvą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę patikrinkite, ar slėgio ribotuvas veikia tinkamai:
- Jei negirdite tarškėjimo garso, susisiekite su vietiniu pardavėju.
- Jei vanduo bėga iš įrenginio, pirmiausia uždarykite vandens išeidimo ir išeidimo uždarymo vožtuvus ir susisiekite su vietiniu pardavėju.
- Apsauginio vožtuvu drenažo vamzdynas
Patikrinkite, ar apsauginio vožtuvu žarna yra tinkamai nuvesta vandeniu nutekėti.
- Atsarginio el. šildytuvo izoliacija
Patikrinkite, ar atsarginio el. šildytuvo izoliacija yra gerai pritvirtinta prie atsarginio el. šildytuvo talpos korpuso.
- Buitinio karšto vandens talpos apsauginis vožtuvas (tiekiamas atskirai).
Patikrinkite, ar tinkamai veikia karšto vandens talpos apsauginis vožtuvas.
- Įrenginio perjungiklių dėžutės
- Atlikite išsamų vizualų perjungiklių dėžučių patikrinimą ir ieškokite akivaizdžių defektų, tokius kaip atsilaisvinusios jungtys ar pažeisti laidai.
- Varžos matuoklių patikrinkite, ar kontaktoriai veikia tinkamai. Visi šių kontaktorių kontaktai turi būti atviri.

⚠ PAVOJUS

ELEKTROS SMŪGIS

- Prieš atlikdami bet kokią techninę priežiūrą ar remontą, maitinimo skydelyje privalote išjungti maitinimą.
- Nelieskite jokių po įtampa buvusių dalių 10 minučių po maitinimo šaltinio išjungimo.
- Kompresoriaus el. šildytuvas gali veikti net budėjimo režimu.
- Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie elektriniai komponentai yra karštū.
- Draudžiama liesti visas elektrai laidžias dalis.
- Draudžiama plauti įrenginį. Tai gali sukelti elektros šoką ar gaisrą.


Nuėmus aptarnavimo skydelį draudžiama palikti įrenginį be priežiūros.

11 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Vidinio bloko modelis	100/190 3kW el.šildytuvas	100/240 3kW el.šildytuvas	160/240 3kW el.šildytuvas		
Maitinimo šaltinis	220-240V~ 50Hz				
Nominali įvesties galia	3095W				
Nominali srovė	13.5A				
Nominali galia	Žiūrėkite techninius duomenis				
Matmenys (plotis × aukštis × gylis) [mm]	600*1683*600	600*1943*600			
Pakuotė (plotis × aukštis × gylis) [mm]	653*1900*653	653*2160*653			
Šilumokaitis	Plokštelinis šilumokaitis				
Elektrinis šildytuvas	3000W				
Vandens tūris įrenginyje	13.5L				
Nominalus vandens slėgis sistemoje	0.3MPa				
Filtro akutės dydis	60				
Minimalus vandens srautas	6L/min	10L/min			
Cirkuliacinis siurblys					
Tipas	Nuolatinės srovės variklis				
Maksimalus kėlimo aukštis	9m				
Galia	5~90W				
Išsiplėtimo indas					
Tūris	8L				
Maks. darbinis slėgis	0.3MPa				
Priešslėgis inde	0.10MPa				
Svoris					
Neto svoris	140kg	157kg	159kg		
Bruto svoris	161kg	178kg	180kg		
Jungtys					
Šaldymo agento dujų / skysčio pusė	Ø15.9 / Ø9.52				
Vandens pajungimai	R1"				
Drenažo jungtis	Ø25				
Įrenginio veikimo diapazonas					
Tiekiamo vandens temperatūra (šildymas)	+12 ~ +65 °C				
Tiekiamo vandens temperatūra (vésinimas)	+5 ~ +30 °C				
Tiekiamo vandens temperatūra (KVR)	+12 ~ +60 °C				
Vandens slėgis sistemoje (šildymas / vésinimas)	0.1~0.25MPa				
Buitinio šalto vandens įvado slėgis	0.15~0.3MPa				
Aplinkos temperatūra (patalpoje)	+5 ~ +35 °C				

Vidinio bloko modelis	100/190 6kW el.šildytuvas	100/240 6kW el.šildytuvas	160/240 6kW el.šildytuvas	100/190 9kW el.šildytuvas	100/240 9kW el.šildytuvas	160/240 9kW el.šildytuvas			
Maitinimo šaltinis	220-240V~ 50Hz			380~415V 3N~ 50Hz					
Nominali įvesties galia	6095W			9095W					
Nominali srovė	26.5A			13.5A					
Nominali galia	Žiūrėkite techninius duomenis								
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) [mm]	600*1683*600	600*1943*600	600*1683*600	600*1943*600					
Pakuotė (plotis x aukštis x gylis) [mm]	653*1900*653	653*2160*653	653*1900*653	653*2160*653					
Šilumokaitis	Plokštelinis šilumokaitis								
Elektrinis šildytuvas	6000W			9000W					
Vandens tūris įrenginyje	13.5L								
Nominalus vandens slėgis sistemoje	0.3MPa								
Filtro akutės dydis	60								
Minimalus vandens srautas	6L/min	10L/min	10L/min	6L/min	10L/min				
Cirkuliacinis siurblys									
Tipas	Nuolatinės srovės variklis								
Maksimalus kėlimo aukštis	9m								
Galia	5~90W								
Išsiplėtimo indas									
Tūris	8L								
Maks. darbinis slėgis	0.3MPa								
Priesslėgis inde	0.10MPa								
Svoris									
Neto svoris	140kg	157kg	159kg	140kg	157kg	159kg			
Bruto svoris	161kg	178kg	180kg	161kg	178kg	180kg			
Jungtys									
Šaldymo agento dujų / skysčio pusė	Ø15.9 / Ø9.52								
Vandens pajungimai	R1"								
Drenažo jungtis	Ø25								
Įrenginio veikimo diapazonas									
Tiekiamo vandens temperatūra (šildymas)	+12~+65°C								
Tiekiamo vandens temperatūra (vésinimas)	+5~+30°C								
Tiekiamo vandens temperatūra (KVR)	+12~+60°C								
Vandens slėgis sistemoje (šildymas / vésinimas)	0.1~0.25MPa								
Buitinio šalto vandens įvado slėgis	0.15~0.3MPa								
Aplinkos temperatūra (patalpoje)	+5~+35°C								

A PRIEDAS. Šaldymo agento ciklas

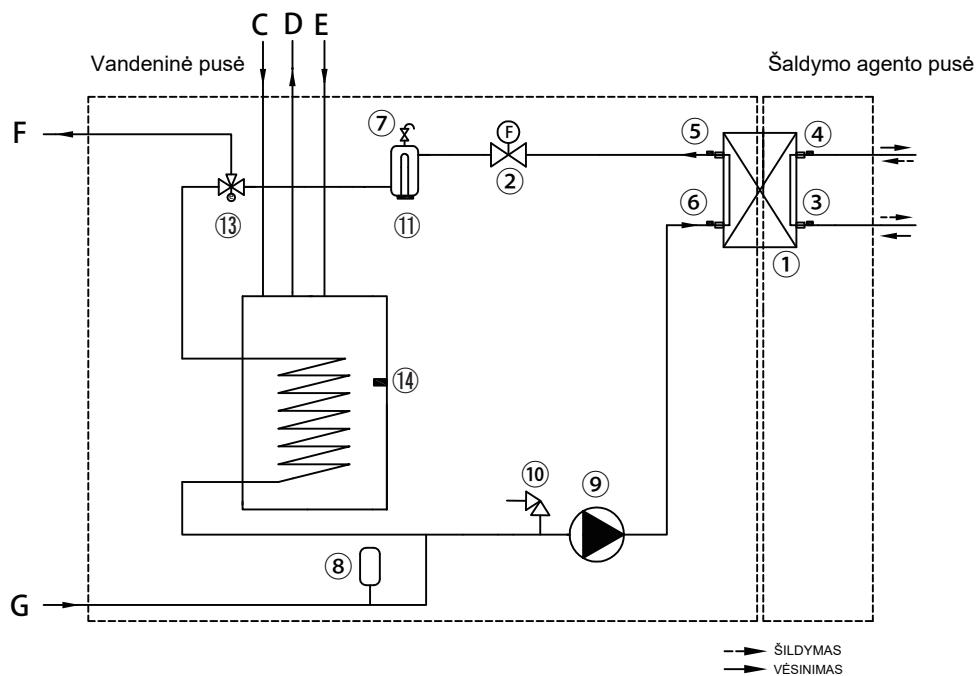

Bazinis modelis

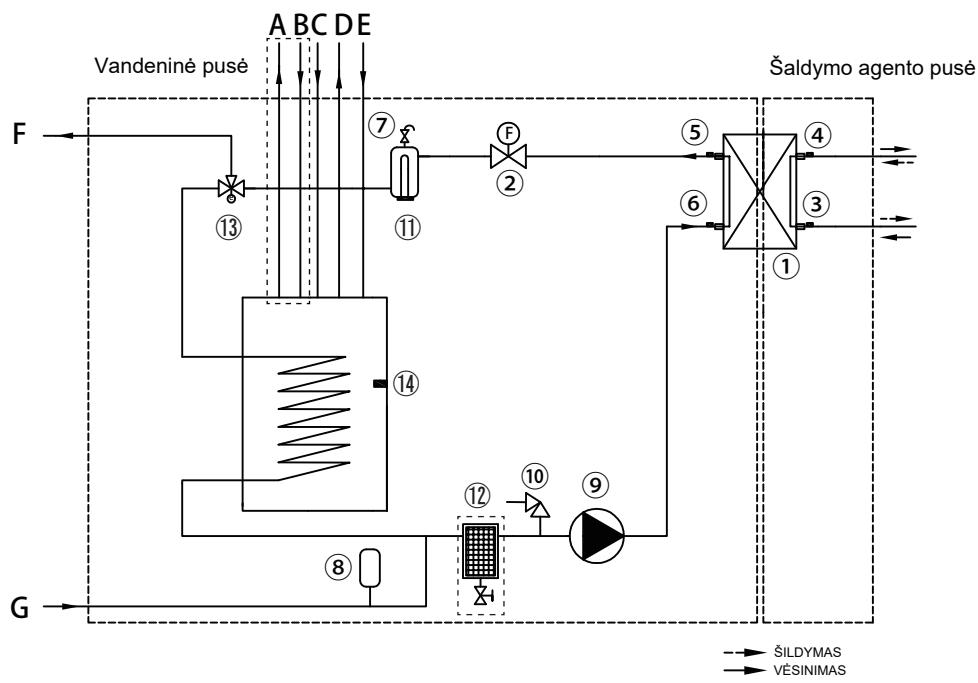

Individualus modelis

Nr.	Apaščias	Nr.	Apaščias
1	Plokštelinis šilumokaitis	12	Magnetinis purvo atskirtuvas (tiekiamas atskirai)
2	Srauto jungiklis	13	3-eigis vožtuvas
3	Šaldymo agento skysčio linijos temperatūros jutiklis	14	Karšto vandens talpos temperatūros jutiklis (priedas)
4	Šaldymo agento duju linijos temperatūros jutiklis	A	Saulės sistemos modulio tiekiamas vanduo (jei yra)
5	Tiekiamo vandens temperatūros jutiklis	B	Saulės sistemos modulio grīžtamas vanduo (jei yra)
6	Grīžtamo vandens temperatūros jutiklis	C	Buitinio šaldo vandens įvadas
7	Automatinis nuorintojas	D	Karšto vandens sistemos tiekiamas vanduo
8	Išsiplėtimo indas	E	Karšto vandens sistemos recirkul. grīžtamas vanduo
9	Cirkuliacinis siurblys	F	Šildymo/vēsinimo tiekiamas vanduo
10	Apsauginis vožtuvas	G	Šildymo/vēsinimo grīžtamas vanduo
11	Atsarginis el. šildytuvas		

PASTABOS

16110600000485 V2.0